


大阪府立成人病センター整備事業

参考資料7

動物実験エリア気圧勾配概念図

※ 本図は、気圧勾配を示す概念図であり、正確な室の大きさ等を示すものではありません。

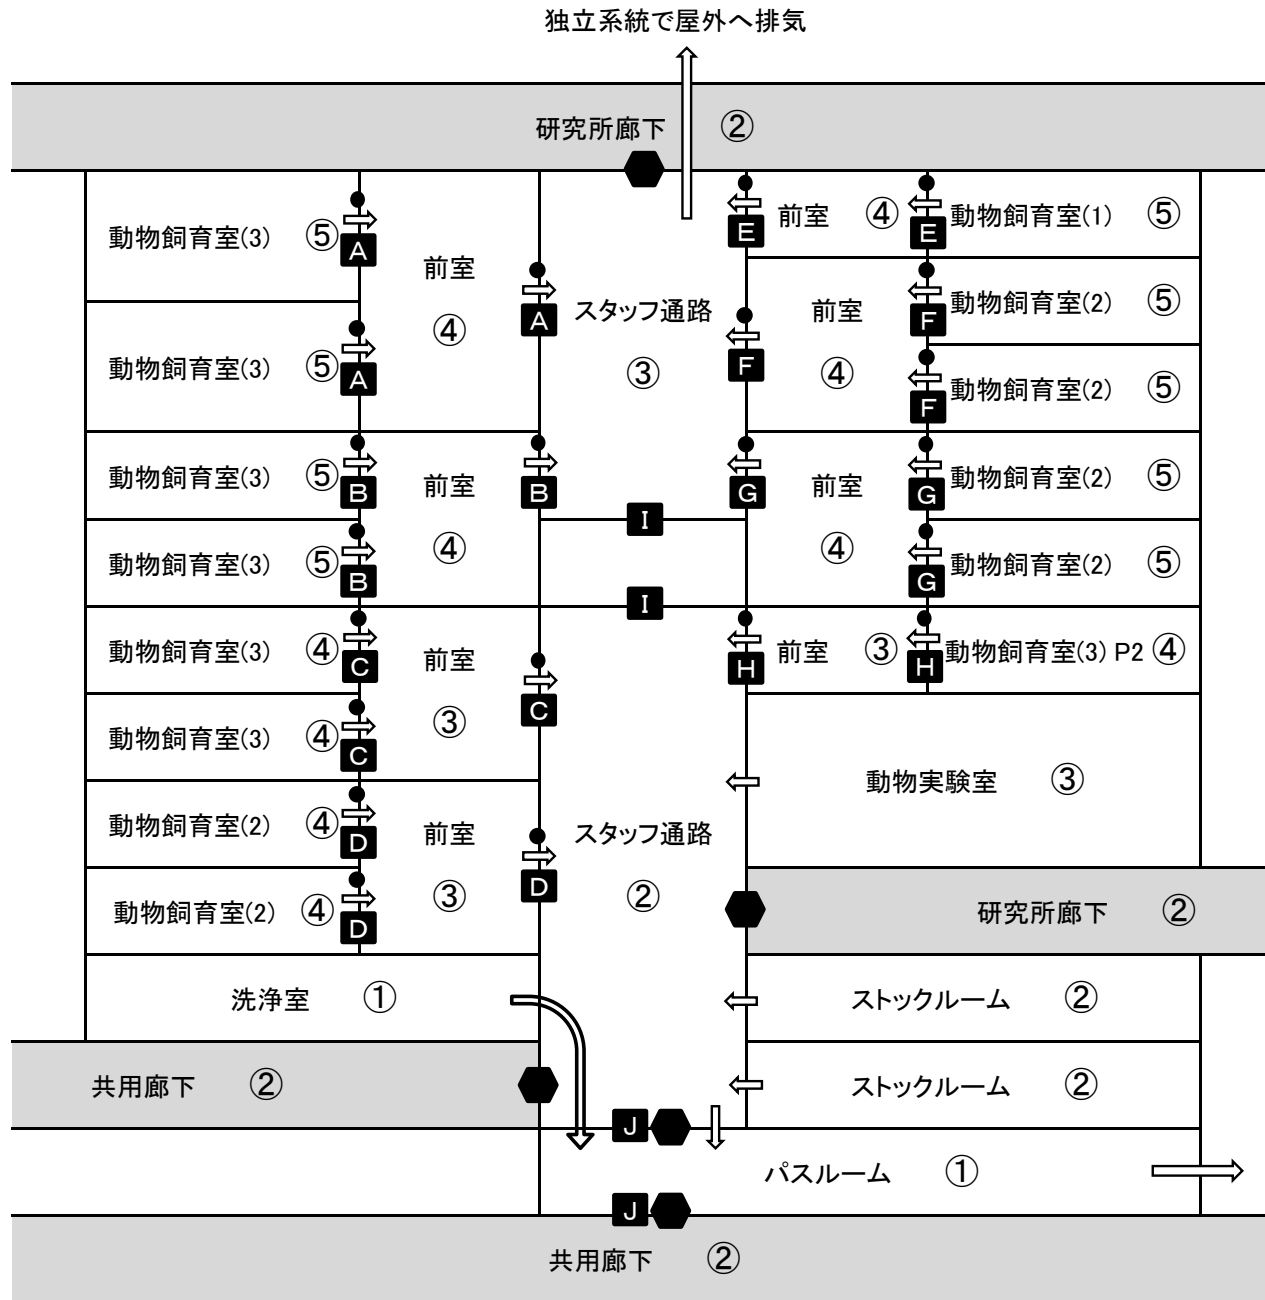

凡例

- 気圧勾配 ⑤ 高気圧
- ④ ↑
- ③ ↓
- ② ↓
- ① 低気圧
- 差圧ダンパー ●
- 風向 ⇨
- インターロック A ※ 枠内文字はグループを示す
- エアタイトドア ●