

大阪府立精神医療センター再編整備事業

業務要求水準書

付属資料Ⅲ 諸室シート

平成 21 年 2 月 24 日

地方独立行政法人大阪府立病院機構

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	共通		エントランス	(80㎡)	1	(80㎡)

(1) 部屋の用途	病院の正面玄関、風除室に使用する。					備考
	隣接する室名	総合待合ホール				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①明るく開放感のある雰囲気となるよう配慮すること。 ②ストレッチャー(2台)、車椅子置場(2台)、傘立て(60本入2台)を収納するスペースを有すること。 ③上記収納スペースは、格納物が不用時は来訪者に目立たないようにすること。 ④標榜義務表示や、各種インフォメーションに対応した掲示板を設置すること。 ⑤防災センター(守衛室)とインターホンでつなぐこと。					
(4) 仕上材の留意点	床はすべりにくいもので、塵埃を院内に持ち込みにくく、清掃しやすい材質とすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="radio"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	<input type="radio"/> インターホン	ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時	(<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	(<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器	(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	共通		入退院・夜間出入口	(18㎡)	1	(18㎡)

(1) 部屋の用途	入退院・夜間及び職員用の出入口として使用する。					備考	
	隣接する室名	防災センター					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①防災センター(守衛室)とインターホンでつなぐこと。						
(4) 仕上材の留意点	床はすべりにくいもので、塵埃を院内に持ち込みにくく、清掃しやすい材質とすること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	共通		救急外来出入口	(20㎡)	1	(20㎡)

(1) 部屋の用途	救急外来への出入口に使用する。					備考
	隣接する室名	(救急外来)前室				
	近接する室名	(救急外来)診察室				
(2) 使用人数	平均在室者数	-		最大在室者数	-	
(3) 設計上の留意点	①救急車等から降りて、前室まで、患者等が雨にぬれないように入室できるようにすること。 ②ストレッチャーの出入りが可能とすること。 ③(救急外来)受付とインターホンでつなぐこと。					
(4) 仕上材の留意点	床はすべりにくいもので、塵埃を院内に持ち込みにくく、清掃しやすい材質とすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="radio"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	共通		トイレ (車椅子利用者トイレ含む)	(20㎡)	(4)	(80㎡)

(1) 部屋の用途	来客・患者用のトイレに使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	—	最大在室者数	—				
(3) 設計上の留意点	<p>①本館棟の患者や来訪者の利用諸室の配置状況を考慮し、各階に1室～2室設置すること。 ②男女それぞれ設置すること。 ③男女それぞれに車椅子利用者のトイレを設置すること。 ④便器及び洗面器の個数は、諸室の配置状況を考慮の上設置すること。 ⑤入口部分は、扉の開閉なしに入れるように、迷路状の平面とすること。 ⑥段差、勾配は最小限とすること。 ⑦「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③～⑩を適用するトイレを1ヶ所設けること。 ⑧車椅子利用者トイレは、「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥～⑩、⑭を適用すること。 ⑨その他のトイレは「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び〈1以上の便所〉①、②を適用すること。</p>							
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。							
(5) 扉	扉なし ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉							
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()						
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()						
	調光	・ 要 ・ ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	○ ナースコール			
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	○ 無し	災害時運転			
	運転時間	定時	随時 ()	・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()			
	特殊排気	局所排気(フード)			その他()			
臭気	○ 強(脱臭装置	○ 要	・ 不要)	・ 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス				
		○ 一般排水						
	便器	○ 和風大便器	○ 洋風大便器	(洗浄式便座	○ 有	・ 無)	○ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作					・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		○ 小便器(自動)		
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓	・ レバー水栓)		洗面化粧台(・ 自動水栓	
		○ 鏡 (・ ガラス製		○ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作			・ 有	・ 無)		
		○ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	○ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽		・ 電磁調理器付)		
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)						
(10) その他								
(11) 備考	給湯はオストメイト対応							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	共通		職員トイレ	(15㎡)	(2)	(30㎡)

(1) 部屋の用途	職員のトイレとして使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	大会議室(講堂)					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①本館棟及び児童思春期棟の職員の利用諸室の配置状況を考慮し各階に適宜設置すること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも清掃しやすいものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	災害時運転		
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	24h運転	
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
臭気	強(脱臭装置	要	不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	給湯	ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="radio"/> 和風大便器	<input type="radio"/> 洋風大便器 (洗浄式便座	<input type="radio"/> 有	無)	身障用大便器
		ステンレス製(和風便器 洋風便器)(外部操作 有 無)					
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器	<input type="radio"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓	レバー水栓)
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製	ステンレス製)			
		ステンレス製手洗器(外部操作		有	無)		
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	<input type="radio"/> 掃除流し	洗濯流し	
	流し	家庭用シンク(1槽	2槽	電磁調理器付)	
医療用シンク(1槽	2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	総合待合ホール	面積表参照		

(1) 部屋の用途	外来患者の総合受付に使用する。 受付、会計、受薬の待合に使用する。					備考	
	隣接する室名	エントランス、(医事)事務室(受付・会計・執務)、(薬局)調剤室					
	近接する室名	薬局					
(2) 使用人数	平均在室者数	20人	最大在室者数	30人			
(3) 設計上の留意点	①外来者の緊張が和らぐ空間とすること。 ②患者案内表示盤(会計・投薬)を設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	診察待合ロビー	面積表参照		

(1) 部屋の用途	診察前の患者、家族及び付添者の待合ロビーに使用する。 (薬物専門外来の待合ロビーを含む)					備考	
	隣接する室名	ナースステーション、診察室、処置室、静養室					
	近接する室名	一般外来部門、(薬物専門外来)処置室、地域医療連携、カンファレンスルーム					
(2) 使用人数	平均在室者数	40人	最大在室者数	50人			
(3) 設計上の留意点	①外来患者の緊張が和らぐ空間とすること。 ②ナースステーションから観察できる配置とすること。 ③診察室各室の前に患者案内表示盤を設置すること。 ④薬物専門外来の待合ロビーは、ローパーテーションやプランターボックスで仕切るなどの方法で、独立性の高いものとすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<ul style="list-style-type: none"> 開き扉 引き戸 自動扉 						
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	○ 時計	○ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	○ 冷暖房期間	無し	災害時運転		
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	強(脱臭装置	要	不要)	○ 普通		
	種類	給水	給湯	ガス			
		一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	有	無)	身障用大便器
		ステンレス製(和風便器		洋風便器)	外部操作	有	無)
		幼児用洋風大便器		幼児用小便器	小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓
鏡 (ガラス製	ステンレス製)				
ステンレス製手洗器(外部操作		有	無)				
流し	身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
	家庭用シンク(1槽	2槽	電磁調理器付)			
(10) その他	医療用シンク(1槽	2槽)				
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	ナースステーション	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	医師や看護師等のワークエリア、診断記録の確認、投薬手配、患者の誘導調整などに使用する。					備考				
	隣接する室名	診察待合ロビー、診察室1、処置室、診察室後方通路								
	近接する室名	カンファレンスルーム、カルテ室、(薬物専用外来)診察室、診察室2～5、静養室、書庫、(救急外来)診察室、(医事)倉庫								
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	10人						
(3) 設計上の留意点	<p>①患者や家族が、エントランス、総合待合ホールから見てわかりやすい位置に配置すること。</p> <p>②職員が診察待合ロビーを観察できる位置とすること。</p> <p>③一般外来処置室に隣接し、相互入室を可能とすること。</p> <p>④受付カウンター上部は、全面窓として、開閉窓口を設けること。</p> <p>⑤上記カウンターには、シャッターを設け、セキュリティ管理が可能なものとする。</p> <p>⑥カウンターは車椅子への対応ができるものとする。当該部分は、患者の乗り越え防止の措置を施すこと。</p> <p>⑦ローパーテーションで仕切られた看護長執務スペースを確保すること。</p> <p>⑧患者案内表示盤の操作機(親機)を設置すること。</p> <p>⑨診察室1・2及び薬物専門外来診察室の状況が見えるように観察モニターを設置すること。</p>									
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。									
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉									
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()							
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()							
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()							
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール					
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子						
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転					
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)							
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)							
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()					
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()						
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通					
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス						
		<input type="checkbox"/> 一般排水								
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓
<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)						
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)						
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し				
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他										
(11) 備考										

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	診察室1・2	20㎡	2	40㎡

(1) 部屋の用途	初診対応の診察室。家族、学校関係者、保健所職員なども同席して診断を行う。					備考
	隣接する室名	診察待合ロビー、診察室後方通路				
	近接する室名	ナースステーション(診察室1は隣接、診察室2は近接)、処置室、診察室3・4・5、書庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	2~4人	最大在室者数	7~8人		
(3) 設計上の留意点	①診察室1~5は連続して配置すること。 ②診察室1はナースステーションに隣接し、診察室2はナースステーションに近接すること。 ③診察待合ロビー、診察室後方通路の2方向に出入口を設けること。 ④車椅子での出入及び診察が可能とすること。 ⑤ストレッチャー(550W×1900L抑制可能)(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)の出入りが可能なこと。 ⑥診察室後方通路へは、上記ストレッチャーのまま患者の搬送が可能なこと。 ⑦壁掛式シャウカステン(備品リスト参照)を設置すること。 ⑧ナースステーションとつながるインターホンを設置(相互通話可能)すること。 ⑨患者案内表示盤の操作機(子機)を設置すること。 ⑩天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)	
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	診察室3・4・5	14㎡	3	42㎡

(1) 部屋の用途	主として再診対応の診察室。患者と家族の面談対応による診断を行う。					備考
	隣接する室名	診察待合ロビー、診察室後方通路				
	近接する室名	ナースステーション、処置室、診察室1・2、書庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	2~4人	最大在室者数	4~5人		
(3) 設計上の留意点	①診察室1~5は連続して配置すること。 ②診察待合ロビー、診察室後方通路の2方向に出入口を設けること。 ③車椅子での出入及び診察を可能とすること。 ④壁掛式シャウカステン(備品リスト参照)を設置すること。 ⑤ナースステーションとつながるインターホンを設置(相互通話可能)すること。 ⑥患者案内表示盤の操作機(子機)を設置すること。 ⑦天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	診察室後方通路	(54㎡)	1	(54㎡)

(1) 部屋の用途	ナースステーションから各診察室へのスタッフ通路及び緊急時の医師・看護師の避難通路、暴れる患者の収容及び入院通路、応援職員の待機スペースに使用する。					備考
	隣接する室名	ナースステーション、診察室、静養室、(薬物専用外来)診察室、処置室				
	近接する室名	カンファレンスルーム				
(2) 使用人数	平均在室者数	- 人	最大在室者数	- 人		
(3) 設計上の留意点	<p>①患者を診察室のストレッチャーに乗せた状態で、緊急救急病棟につながる廊下へそのまま搬送できる広さを確保すること。</p> <p>②診察室1・2からの出入口は、ベッドに拘束された患者と、数人の職員が同時に出入りすることが想定されるため、十分な広さを確保すること。</p> <p>③壁部分には突出物のない構造とすること。</p> <p>④薬物専用後方通路は、薬物専用診察室に設けること。</p>					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉 					
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()				
	調光	・ 要 ・ ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	○ 定時 ・ 随時 (・ 夜間有 ・ 夜間無) ・ 24h運転				
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ・ その他()				
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス		
		一般排水				
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有 ・ 無)		・ 身障用大便器
		ステンレス製 (・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器	小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (・ 自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)		
		鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作	・ 有 ・ 無)			
	流し	身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し
家庭用シンク (・ 1槽 ・ 2槽		・ 電磁調理器付)				
	医療用シンク (・ 1槽 ・ 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	処置室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	診察後、患者の処置(傷の手当て、簡単な縫合手術、投薬・注射、採血、採尿、身体計測等)を行う。					備考	
	隣接する室名	ナースステーション、診察待合ロビー、診察室後方通路					
	近接する室名	診察室、静養室					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点	①患者は待合ロビー側から入退室すること。 ②処置台(650W×1900L)を配置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ③壁掛式シャウカステン(備品リスト参照)を設置すること。 ④天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)			<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作			<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	静養室	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	診察待合で待てない患者や、症状が悪化した患者の気持ちを落ち着かせるなど、症状の安定を図る。					備考	
	隣接する室名	診察室後方通路、診察待合ロビー					
	近接する室名	カンファレンスルーム、ナースステーション、処置室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	3人			
(3) 設計上の留意点	①外来ナースステーションに近接し、診察室後方通路への職員出入口を設けること。 ②患者は診察待合ロビー側から入退室すること。 ③壁は出隅角を少なくし、自傷行為による怪我の防止に対応すること。 ④天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。						
(4) 仕上材の留意点	落ち着いた雰囲気とすること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	カンファレンスルーム	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	医師や他の看護師との連絡調整、引継ぎ、看護会議などに利用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション、診察待合ロビー、診察室後方通路、静養室				
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点	①壁掛式シャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉						
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	・ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (・ 夜間有	○ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器				
		・ 洋風大便器 (洗浄式便座				
		・ 有				
	・ 無)					
	・ 身障用大便器					
	・ ステンレス製(・ 和風便器					
	・ 洋風便器)(外部操作					
	・ 有					
・ 無)						
・ 幼児用洋風大便器						
・ 幼児用小便器						
・ 小便器(自動)						
洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓					
	・ レバー水栓)					
	・ 洗面化粧台(
	・ 自動水栓					
・ レバー水栓)						
・ 鏡 (・ ガラス製						
・ ステンレス製)						
・ ステンレス製手洗器(外部操作						
・ 有						
・ 無)						
・ 身障用洗面器						
・ 洗髪洗面器						
・ 汚物流し						
・ 掃除流し						
・ 洗濯流し						
流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽					
	・ 2槽					
・ 電磁調理器付)						
・ 医療用シンク(・ 1槽						
・ 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	カルテ室	25㎡	1	25㎡

(1) 部屋の用途	電子カルテへの移行時期の外来患者アクティブカルテ等の保管に使用する。 病歴の検索・研究に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	(医事)事務室、ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点	①(一般外来)ナースステーション及び(医事)事務室から、職員の行き来が容易な位置とすること。 ②カルテ収納のための収納棚を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ③カルテ整理のためのパソコン(1台分)が配置できること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	職員以外の人間が容易に出入できないものとする。						
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (・ 夜間有	○ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
	・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)		
(10) その他	・	・	・	・	・		
	・	・	・	・	・		
	・	・	・	・	・		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	一般外来	書庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	文書の保管に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	診察室、ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬物専門外来	診察室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	薬物専用外来用の診察、患者との個別対応による診断に使用する。					備考	
	隣接する室名	診察待合ロビー、(薬物専門外来)処置室、(診察室後方通路)					
	近接する室名	(一般外来)ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~4人	最大在室者数	7~8人			
(3) 設計上の留意点	①(一般外来)診察室1~5と、できる限り連続して配置すること。 ②診察待合ロビー、診察室後方通路、(薬物専門外来)処置室の3方向に出入口を設けること。 ③ストレッチャー(550W×1900L抑制可能)(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)の出入りが可能なこと。 ④診察室後方通路へは、上記ストレッチャーのまま患者の搬送が可能なこと。 ⑤壁掛式シャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。 ⑥患者案内表示盤の操作機(子機)を設置すること。 ⑦(一般外来)ナースステーションとインターホンを設置(相互通話可能)とすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬物専門外来	処置室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	診察後、患者の処置(傷の手当て、簡単な縫合手術、投薬・注射、採血、採尿、身体計測等)に使用する。					備考					
	隣接する室名	診察室									
	近接する室名	診察待合ロビー									
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	3人							
(3) 設計上の留意点	①(薬物専門外来)診察室から直接出入できるようにすること。 ②処置台(650W×1900L)を配置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ③天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。 ④(一般外来)ナースステーションとインターホンでつなぐこと。										
(4) 仕上材の留意点											
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉										
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()								
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()								
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()								
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール						
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子							
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転						
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転					
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)									
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)									
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()						
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()							
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通						
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス							
		<input type="checkbox"/> 一般排水									
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)					
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し					
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他											
(11) 備考											

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	救急外来	前室	(15㎡)	1	(15㎡)

(1) 部屋の用途	救急隊員・家族・警察・付き添い人などの待合に使用する。					備考	
	隣接する室名	診察室、救急外来出入口					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	12人			
(3) 設計上の留意点	①一般外来患者及び入院患者の目に触れにくい位置とすること。 ②ストレッチャーの出入りを可能とすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
臭気	強(脱臭装置	要	不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス			
		一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	身障用大便器
		ステンレス製(和風便器 洋風便器)(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓
		鏡 (ガラス製	ステンレス製)			
		ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し	
	流し	家庭用シンク(1槽	2槽	電磁調理器付)	
医療用シンク(1槽	2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	救急外来	受付	5㎡以上	1	5㎡以上

(1) 部屋の用途	救急隊及び夜間患者の受入れ窓口、その他事務処理に使用する。					備考
	隣接する室名	診察室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人		
(3) 設計上の留意点	①受付の表示灯を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作)		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	救急外来	診察室	40㎡	1	40㎡

(1) 部屋の用途	救急外来の診察治療に使用する。					備考
	隣接する室名	前室、受付、リハビリ室、倉庫				
	近接する室名	(救急外来)入口、緊急救急病棟、高度ケア病棟、X線撮影室、(一般外来)ナースステーション、(医務局)宿直室、操作室兼保管室				
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	8~9人		
(3) 設計上の留意点	①外部者と接触頻度が少なく、成人病棟へ速やかに患者搬送ができる位置とすること。 ②診察ベッド(1015W×2150L、抑制可能)と予備ベッド(910W×2170L)を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ③電気痙攣療法を行うため、必要機材のスペースを確保すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ④悪臭除去のため換気システムを考慮すること。 ⑤患者を洗浄することができるよう、トイレ、シャワーを室内に設置すること。 ⑥上記のトイレ、シャワーを室内に有するとともに車椅子を利用する患者の介助が可能なスペースを確保すること。 ⑦シャワーの水が診察室内に流れ込まないよう工夫すること。 ⑧天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。 ⑨備品は壁や床に固定すること。 ⑩(一般外来)ナースステーションのスタッフが対応するため、できる限り近接すること。 ⑪壁掛式シャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。 ⑫(一般外来)ナースステーションとつながるインターホンを設置(相互通話可能)すること。					
(4) 仕上材の留意点	床は汚物除去のために、洗浄可能な構造とすること					
(5) 扉	病棟ベッドが出し入れできる広さ(180cm程度)を確保					
	・ 開き扉		○ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般		・ 特殊()		
	照明器具	○ 一般		○ 特殊(WP)		
	調光	・ 要		・ ()		
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	○ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	○ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (○ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
	臭気	○ 強(脱臭装置		○ 要	・ 不要)	・ 普通
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器		○ 洋風大便器 (洗浄式便座		○ 有
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器) (外部操作
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓		・ レバー水栓)
		○ 鏡 (・ ガラス製		○ ステンレス製)
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)
		・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器		○ 汚物流し
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽
		○ 医療用シンク(○ 1槽		・ 2槽)
(10) その他	○ シャワー					
	・					
	・					
	・					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	救急外来	リハビリ室	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	救急外来患者が、(救急外来)診察室にて、けいれん療法後、全身麻酔から覚めるまでの観察に使用する。					備考	
	隣接する室名	診察室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	3人			
(3) 設計上の留意点	①ストレッチャーによる患者搬送を可能とすること。 ②観察カメラを設置し、(一般外来)ナースステーションでモニターできるようにすること。 ③天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	救急外来	倉庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	救急外来用のリネン類、機材、資料の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名	診察室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	地域医療連携	地域医療連携室	77㎡以上	1	77㎡以上

(1) 部屋の用途	PSW(精神保健福祉士)及び訪問看護の執務室に使用する。					備考
	隣接する室名	資料室、面接室1・2				
	近接する室名	面接室3、診察待合ロビー				
(2) 使用人数	平均在室者数	15人	最大在室者数	19人		
(3) 設計上の留意点	①資料室に隣接し、相互に出入りができるようにすること。 ②片側の壁に訪問介護用品を収納できる棚(幅3m×奥行50cm×高さ2.5m)を設置すること。 ③(一般外来)ナースステーションとの間にインターホンを設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	地域医療連携	資料室	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	各種資料の閲覧に使用する。					備考
	隣接する室名	地域医療連携室				
	近接する室名	面接室1・2・3、診察待合ロビー				
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数			-	
(3) 設計上の留意点	①地域医療連携室に隣接し、相互に出入ができるようにすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
		<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	地域医療連携	面接室1・2・3	8㎡	3	24㎡

(1) 部屋の用途	患者の各種相談(医療費問題・家族調整、生活・治療・リハビリ)に使用する。					備考			
	隣接する室名	面接室1・2に地域医療連携室							
	近接する室名	面接室3は地域医療連携室に近接、資料室、診察待合ロビー							
(2) 使用人数	平均在室者数	4人	最大在室者数	4人					
(3) 設計上の留意点	①面接室は連続して配置すること。 ②各部屋に使用中表示札を設けること。								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	廊下から内部の在室がわかるよう小窓付きとすること。								
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	・ 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()						
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	・ インターホン	・ ナースコール				
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス					
		・ 一般排水							
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)						
(10) その他	・	・	・	・					
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	玄関ホール	(15㎡)	1	(15㎡)

(1) 部屋の用途	デイケアの患者出入口、風除室に使用する。					備考		
	隣接する室名	執務室、デイルーム						
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-				
(3) 設計上の留意点	①患者や見学者(計100名)、職員(10名程度)のシューズロッカー110名分を設置すること。 (本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ②履き替えスペースを含め段差の無いバリアフリーとすること。 ③履き替え前部分の床は塵埃を持ち込みにくく、かつ清掃しやすい材質とすること。 ④履き替え部及びそれ以降の部分の床は、水に濡れた状態でも滑りにくい材質とすること。 ⑤執務室とインターホンでつなぐこと。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="radio"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転			
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()			
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水						
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		ステンレス製(和風便器	洋風便器)	(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	洗面器 (自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓	レバー水栓)	
		鏡 (ガラス製	ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作	有	無)				
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
	流し	家庭用シンク(1槽	2槽	電磁調理器付)			
医療用シンク(1槽	2槽)					
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	デイルーム	150㎡	1	150㎡

(1) 部屋の用途	給食、簡単な調理、盛り付け、試食、集団プレイ、全体会議などを行う。					備考	
	隣接する室名	執務室、玄関ホール、会議室					
	近接する室名	診察・処置・静養室					
(2) 使用人数	平均在室者数	50人	最大在室者数	60人			
(3) 設計上の留意点	①廊下側壁は、開放とすること。 ②給食用配膳車の停留場所、全自動洗濯機、給茶器を設置すること。(「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ③患者休憩コーナー(約15㎡)を設けること。 ④倉庫部分(約15㎡)を設け、鍵がかけられるようにすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	作業活動室	55㎡	1	55㎡

(1) 部屋の用途	木工、工芸等の活動に使用する。					備考
	隣接する室名	手工芸室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	20人	最大在室者数	20人		
(3) 設計上の留意点	①手工芸室と隣接し、相互の出入りが可能なようにすること。 ②廊下側から、観察が可能なように壁に窓を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	廊下側及び手工芸室側から内部の活動状態が観察できるよう小窓付きとすること。					
	・ 開き扉		○ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	・ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器				
		・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
	洗面器	・ 幼児用洋風大便器				
		・ 洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
		・ 鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器 ・ 洗髪洗面器				
・ 汚物流し ・ 掃除流し ・ 洗濯流し						
(10) その他	○ 家庭用シンク(○ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)					
	・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	手工芸室	35㎡	1	35㎡

(1) 部屋の用途	工芸、絵画、習字、パソコンなどの活動に使用する。					備考			
	隣接する室名	作業活動室							
	近接する室名								
(2) 使用人数	平均在室者数	20人	最大在室者数	20人					
(3) 設計上の留意点	①作業活動室と隣接し、相互の出入りが可能なようにすること。 ②廊下側から、観察が可能なように壁に窓を設けること。								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	廊下側及び作業活動室側から内部の活動状態が観察できるよう小窓付きとすること。 ・ 開き扉 ○ 引き戸 ・ 自動扉								
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()						
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	○ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール				
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	○ 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス					
		○ 一般排水							
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器					・ 洋風便器)(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)			
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
流し	○ 家庭用シンク(○ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)				
	・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他	・	・	・	・	・	・			
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	集団治療室	55㎡	1	55㎡

(1) 部屋の用途	多人数による集団療法、SST、音楽療法等多目的に使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	5~12人	最大在室者数	15人				
(3) 設計上の留意点	①デイケア部門の奥に配置すること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	廊下から内部の在室がわかるよう小窓付きとすること。							
	・ 開き扉	・ 引き戸	・ 自動扉					
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()					
	調光	・ 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	○ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	○ 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス				
		○ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作					・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)		
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)		
		・ ステンレス製手洗器(外部操作			・ 有	・ 無)		
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	○ 家庭用シンク(○ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)		
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)				
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	診察・処置・静養室	25㎡	1	25㎡

(1) 部屋の用途	応急の診察・治療・処置を行う。また、デイケア活動中に心身の調子が悪くなった患者を落ち着かせるスペースとして使用する。					備考			
	隣接する室名	執務室							
	近接する室名	デイルーム							
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	3人					
(3) 設計上の留意点	<p>①執務室に隣接させ、緊急時にスタッフが直接出入できるようにすること。</p> <p>②診察・処置コーナー(約15㎡)と患者を落ち着かせる静養コーナー(約10㎡)にパーテーションで区切ること。</p> <p>③静養コーナーは、診察・処置コーナーから内部が観察ができるようにすること。</p> <p>④ベッド間はカーテンレールによる仕切りとし、カーテンレールは縦首防止のものを使用すること。</p> <p>⑤静養コーナーには、ナースコールを設けること。</p>								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	廊下から内部の在室がわかるよう小窓を設けること(執務室からも見えること)								
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()						
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	・ インターホン	<input type="radio"/> ナースコール				
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス					
		<input type="radio"/> 一般排水							
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		<input type="radio"/> 鏡 (・ ガラス製	<input type="radio"/> ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
<input type="radio"/> 医療用シンク(・ 1槽	<input type="radio"/> 2槽)						
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	面接室	8㎡	1	8㎡

(1) 部屋の用途	デイケア参加、治療、生活などに関する相談、家族面接、退院後の症状判断、再発防止指導等に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	執務室				
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点	①外壁に窓を設け、内装は利用者に圧迫感を与えないものとする。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要)		<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	患者更衣室	35㎡	1	35㎡

(1) 部屋の用途	患者の更衣に使用する。					備考
	隣接する室名	シャワー室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	15~30人	最大在室者数	30人		
(3) 設計上の留意点	①男女更衣室間は、将来の男女比変更に対応できるよう工夫すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉						
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	シャワー室	5㎡	2	10㎡

(1) 部屋の用途	患者用シャワーに使用する。					備考	
	隣接する室名	患者更衣室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	2人			
(3) 設計上の留意点	①患者更衣室に連続して奥側に設けること。 ②段差、勾配は最小限とすること。 ③シャワーは、自閉水栓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(WP)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	患者トイレ	(15㎡)	2	(30㎡)

(1) 部屋の用途	患者用トイレに使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	3~4人	最大在室者数	3~4人				
(3) 設計上の留意点	①段差、勾配は最小限とすること。 ②男女共用で車椅子利用患者用トイレを設置すること。 ③車椅子利用者トイレは、「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥~⑩、⑭を適用すること。 ④その他のトイレは、「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①~④及び〈1以上の便所〉①、②、⑭を適用すること。							
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()						
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()						
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール			
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	災害時運転			
	運転時間	定時	随時 ()	夜間有	夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()			
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水						
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 ()	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		ステンレス製()		和風便器	洋風便器	()	外部操作	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		幼児用洋風大便器		幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 ()	<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓	洗面化粧台()		<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓	
		<input type="checkbox"/> 鏡 ()	<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製				
		ステンレス製手洗器(外部操作)		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
		家庭用シンク()		1槽	2槽	電磁調理器付)		
	医療用シンク()		1槽	2槽				
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	デイケア	執務室	49㎡	1	49㎡

(1) 部屋の用途		職員の執務、来訪者の受付に使用する。					備考
		隣接する室名	デイルーム、診察・処置・静養室、玄関ホール				
		近接する室名	面接室、会議室				
(2) 使用人数		平均在室者数	9人	最大在室者数	9人		
(3) 設計上の留意点		<p>①来訪者の出入管理が容易な位置とし、受付窓口を設けること。</p> <p>②デイルームと隣接し、直接出入が可能ないように扉を設けること。</p> <p>③デイルームとの間の壁は腰壁とし、活動の観察が可能ないように上部を固定窓とすること。</p> <p>④診察・処置・静養室と隣接させ、緊急時に職員が直接出入できるようにすること。</p> <p>⑤壁面にホワイトボード、スケジュール表などを設置できるようにすること。</p> <p>⑥(デイケア)玄関ホールからのインターホンを受けることができるようにすること。</p> <p>⑦トイレ(施錠付)を男女別に設けること。</p>					
(4) 仕上材の留意点		OAフローアとすること。					
(5) 扉		<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備		<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
		<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="radio"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転					
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無 <input type="checkbox"/> 24h運転					
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧 <input type="checkbox"/> 感染症対応 <input type="checkbox"/> その他()					
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()					
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要) <input type="radio"/> 普通					
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)					
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)					
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し							
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)						
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考							

洗面器は執務室内にも設けること。

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	デイケア・作業療法共用		会議室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	職員の会議全般に使用する。					備考	
	隣接する室名	デイルーム					
	近接する室名	執務室					
(2) 使用人数	平均在室者数	5~10人	最大在室者数	10人			
(3) 設計上の留意点	①使用中表示札を設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	廊下から内部の在室がわかるよう小窓付きとすること。						
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	・ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (・ 夜間有	○ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	デイケア・作業療法共用		職員更衣室	16㎡	1	16㎡

(1) 部屋の用途	デイケア及び作業療法職員の共通の更衣に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	①男女別に設けること。 ②デイケアエリアに設けること。 ③男女間の間仕切りは、男女の人数の変化に対応できるよう工夫すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作)		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	医事	事務室(受付・会計・執務)	63㎡	1	63㎡

(1) 部屋の用途	外来患者の総合受付、会計窓口を使用する。 医事全般の執務に使用する。					備考	
	隣接する室名	総合待合ホール、(薬局)調剤室、入院相談室					
	近接する室名	(児童思春期病棟)事務室(受付・会計・薬局)、カルテ室					
(2) 使用人数	平均在室者数	15人	最大在室者数	15人			
(3) 設計上の留意点	①総合待合ホールに面し、薬局、調剤室と隣接すること。 ②総合待合ホールに面して、受付カウンター及び窓口を設けること。 ③受付カウンターへの対応は室内側より行うこと。 ④上記カウンター上部は、全面窓とし、患者対応用の開閉窓口を設けること。 ⑤上記カウンター上部には、電動シャッターを設け、業務終了後のセキュリティ管理が可能なものとするこ と。 ⑥受付カウンターは、車椅子来訪者への対応が可能なものとするこ と。 ⑦(一般外来)ナースステーションとインターホンでつなぐこと。						
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	
<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)					
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)			
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	医事	入院相談室	8㎡以上	2	16㎡以上

(1) 部屋の用途	入退院手続き、会計等事務手続きなどの相談に使用する。 (通院費・入院費・苦情対応等)					備考		
	隣接する室名	事務室(受付・会計・執務)						
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4人				
(3) 設計上の留意点	①事務室(医事・会計・執務)の内部に配置すること。 ②サイン表示により、外来利用者からわかりやすい工夫をすること。 ③使用中表示札を設けること。							
(4) 仕上材の留意点	落ち着いた雰囲気とすること。							
(5) 扉	内部の在室状況がわかる小窓付きとすること。							
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	調光	・ 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	・ 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	・ インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	・ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス				
		・ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作	・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)		
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他	・	・	・	・	・			
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	医事	倉庫	40㎡	1	40㎡

(1) 部屋の用途	外来用資材、リネン、ダンドリーバッグ、災害時救急バッグを保管する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	(一般外来)ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> ナースコール <input type="checkbox"/> 観察カメラ <input type="checkbox"/> 観察モニター <input type="checkbox"/> 時計 <input type="checkbox"/> TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)			<input type="checkbox"/> その他()	
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器 <input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
		洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
	<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
	<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	調剤室	90㎡	1	90㎡

(1) 部屋の用途	クスリの調剤、相談、投薬に使用する。					備考
	隣接する室名	(医事)事務室、総合待合ホール、製剤室、執務室、薬品保管庫				
	近接する室名	薬局長室、DI室、資材倉庫、(児童思春期病棟)事務室(受付・会計・薬局)				
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点	<p>①総合待合ホールに面し、(医事)事務室と隣接すること。</p> <p>②児童思春期病棟の事務室(受付・会計・薬局)と近接させ、行き来が容易な通路を医事と共有で設けること。</p> <p>③総合待合ホールに面して、受付カウンター及び窓口を設けること。</p> <p>④受付カウンターへの対応は室内側より行うこと。</p> <p>⑤上記カウンター上部は、全面窓とし、患者対応用の開閉窓口を設けること。</p> <p>⑥上記カウンター上部には、電動シャッターを設け、業務終了後のセキュリティ管理が可能なものとする。</p> <p>⑦受付カウンターは、車椅子来訪者への対応が可能なものとする。</p> <p>⑧上記カウンター端部付近にお薬相談コーナーを設けること。</p> <p>⑨上記お薬相談コーナーは、パーテーション(ランマオープン)で間仕切り、その出入口をホール側と調剤室両方に設けること。</p> <p>⑩薬剤交付スペース(幅60cm×奥行30cm×高さ180cm)を設けること。</p> <p>⑪向精神薬保管をするため、出入口の施錠、外壁窓の構造、セキュリティシステムなど盗難防止に対応したのものとする。</p> <p>⑫投薬表示盤(操作機)を設置すること。</p> <p>⑬(一般外来)ナースステーションと(医事)事務室とインターホンによる連絡が可能とすること。</p> <p>⑭集塵装置付調剤台を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)</p> <p>⑮室温湿度記録装置を4カ所設置すること。</p>					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(手元灯)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)			<input type="checkbox"/> その他()	
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要		<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)						
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	製剤室	12㎡	1	12㎡

(1) 部屋の用途	クスリの製剤に使用する。					備考	
	隣接する室名	調剤室					
	近接する室名	執務室、総合待合ホール					
(2) 使用人数	平均在室者数	-		最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①天井・壁仕上、および機器類の取付は、塵埃の溜りが発生しない措置をとること。						
(4) 仕上材の留意点	水溶製剤に対応し、耐薬品性、防水性の高い床材とその納まりとすること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(カバーのついた照明器具)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽)							
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	薬品情報室(DI室)	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	医薬品情報の収集・分析・提供を行う。 製薬会社の情報担当者(MRと略す)への対応をする。					備考
	隣接する室名	執務室				
	近接する室名	調剤室、外部廊下、薬局長室、総合待合ホール				
(2) 使用人数	平均在室者数	-		最大在室者数	4人	
(3) 設計上の留意点	①MRが、薬局各室を通らずに入室できる配置とすること。 ②MRの対応ができるスペースを確保すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	薬局長室	12㎡	1	12㎡

(1) 部屋の用途	薬局長の執務、応接に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	執務室、DI室、調剤室、総合待合ホール				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	4~5人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作			<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	執務室	32㎡	1	32㎡

(1) 部屋の用途		薬局員の執務・会議に使用する。				備考	
		隣接する室名	調剤室、DI室				
		近接する室名	薬局長室、製剤室、総合待合ホール				
(2) 使用人数		平均在室者数	6人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点		①調剤室に隣接し、調剤室の状況が把握できるようにすること。 ②DI室と隣接するが、廊下とは接しないこと。					
(4) 仕上材の留意点		OAフローアとすること。					
(5) 扉		<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備		<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
		<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="radio"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	薬品保管庫	17㎡	1	17㎡

(1) 部屋の用途	クスリの保管に使用する。					備考	
	隣接する室名	調剤室、資材倉庫、検収室					
	近接する室名	総合待合ホール					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①向精神薬保管をするため、出入口の施錠、外壁窓の構造、セキュリティシステムなど盗難防止に対応したものとする。 ②スライド式薬品棚を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	資材倉庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途		資材、袋等の消耗品の保管に使用する。				備考	
		隣接する室名	薬品保管庫、検収室				
		近接する室名	調剤室、総合待合ホール				
(2) 使用人数		平均在室者数	—	最大在室者数	—		
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉		<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備		<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時	(<input type="checkbox"/> 夜間有)	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	(<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(・和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)	(<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器	(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓		
		<input type="checkbox"/> 鏡	(・ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(・1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(・1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	外来診療部門	薬局	検収室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	薬品搬入時の検収に使用する。					備考	
	隣接する室名	薬品保管庫、資材倉庫					
	近接する室名	総合待合ホール					
(2) 使用人数	平均在室者数	—	最大在室者数	—			
(3) 設計上の留意点	①外部から直接薬品を搬入でき、検収後速やかに薬品保管庫へ搬入できる配置とすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	X線検査	受付・執務室	11㎡以上	1	11㎡以上

(1) 部屋の用途	X線検査の受付、執務に使用する。					備考
	隣接する室名	操作室兼保管室、X線撮影室、CT室				
	近接する室名	(救急外来)診察室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1~3人	最大在室者数	3人		
(3) 設計上の留意点	①操作室と直接出入りできる扉を設けること。 ②廊下側に受付用の窓口を設けること。 ③インターホンは②の受付窓口と、X線撮影室、CT室、操作室兼保管室との通話ができること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)			
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	X線検査	X線撮影室	25㎡	1	25㎡

(1) 部屋の用途	診療X線(胸部、腹部、骨撮影)の撮影に使用する。					備考		
	隣接する室名	操作室兼保管室、受付・執務室						
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	3人				
(3) 設計上の留意点	①操作室と直接出入できる扉を設けること。 ②車椅子、ストレッチャーでの入室を可能とすること。 ③カーテンによる、脱衣コーナーを設けること。 ④点滴レールを設置すること。 ⑤床配線ピットを適切な位置に設けること。 ⑥操作室との間の壁に操作窓を設けること。 ⑦操作窓は、操作および観察に十分な大きさとすること。 ⑧操作窓は鉛アクリル製とすること。 ⑨診断装置設置のための天井内部材を設けること。 ⑩構造躯体は診断装置の荷重に対応したものとすること。 ⑪鉛2mm当量の放射線防護性能を確保すること。 ⑫廊下側に撮影中がわかる表示を設けること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	X線防護扉とすること。放射線機器と連動のインターロック機能を設けること。							
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	・ 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	調光	<input type="radio"/> 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	<input type="radio"/> インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	・ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	・ 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)				・ その他()		
	臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス				
		・ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(・ 和風便器				・ 洋風便器)(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)		
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)			
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
		・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)				
(10) その他	・	・	・	・	・			
	・	・	・	・	・			
	・	・	・	・	・			
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	X線検査	CT室	36㎡	1	36㎡

(1) 部屋の用途	CT断層画像の撮影に使用する。					備考
	隣接する室名	操作室兼保管室、受付・執務室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人		
(3) 設計上の留意点	①操作室と直接出入できる扉を設けること。 ②車椅子、ストレッチャーでの入室を可能とすること。 ③カーテンによる、脱衣コーナーを設けること。 ④点滴レールを設置すること。 ⑤床配線ピットを適切な位置に設けること。 ⑥操作室との間の壁に操作窓を設けること。 ⑦操作窓は、操作および観察に十分な大きさとすること。 ⑧操作窓は鉛アクリル製とすること。 ⑨診断装置設置のための天井内部材を設けること。 ⑩構造躯体は診断装置の荷重に対応したものとすること。 ⑪鉛2mm当量の放射線防護性能を確保すること。 ⑫廊下側に撮影中がわかる表示を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	X線防護扉とすること。放射線機器と連動のインターロック機能を設けること。					
	・ 開き扉		○ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	○ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	○ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	○ 年間	・ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (○ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)				・ その他()
	臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通	
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス		
		・ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器				・ 洋風便器)(
		・ 幼児用洋風大便器				・ 幼児用小便器
		・ 洗面化粧台(・ 自動水栓
		・ 鏡 (・ ガラス製
		・ ステンレス製手洗器(外部操作				・ 有
		・ 身障用洗面器				・ 洗髪洗面器
		・ 汚物流し				・ 掃除流し
		・ 洗濯流し				
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽
		・ 2槽				・ 電磁調理器付)
		・ 医療用シンク(・ 1槽
		・ 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	X線検査	操作室兼保管室	46㎡	1	46㎡

(1) 部屋の用途	X線撮影やCTの操作及びフィルム等の保管に使用する。					備考		
	隣接する室名	X線撮影室、CT室、受付・執務室						
	近接する室名	(救急外来)診察室						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人				
(3) 設計上の留意点	①関連諸室と隣接し、機能的に連携できるようにすること。 ②フィルム保管スペース(鍵付き約20㎡)及びポータブル撮影装置保管スペース(鍵付き約5㎡)を設けること。 ③床配線ピットを適切な位置に設けること。 ④CR装置設置のスペースを確保するとともに、電気容量も十分確保すること。 ⑤ポータブル撮影装置保管スペースから直接廊下に機器を搬出できること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 ・ <input type="checkbox"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	・ 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(OA用)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	・ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	・ 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="checkbox"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	・ ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作	・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他	・	・	・	・	・			
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(生理)	心電図室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	心電図、負荷心電図の検査に使用する。各種検査(脳波、心電図、採血)の受付に使用する。					備考	
	隣接する室名	脳波操作室、執務室、採血室					
	近接する室名	脳波シールド室					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4~6人			
(3) 設計上の留意点	①隣接する3室とは直接出入ができる扉を設けること。 ②廊下側の扉は車椅子、ストレッチャーの出入りが出来るような広さを確保すること。 ③廊下側に受付用の窓口を設けること。 ④③の受付窓口と、検体検査・洗浄室、採血室、脳波操作室及び執務室の4室との間にインターホンを設けること。 ⑤検査ベッド(本要求水準書「別添資料5機器・備品リスト」参照)は2台設置し各ベッドはカーテンで仕切ること。 ⑥等電位システムを採用すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(低電磁波対応器具)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転					
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転					
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要)		<input type="radio"/> 普通			
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)						
	<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(生理)	脳波シールド室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	睡眠脳波、覚醒脳波の測定・検査に使用する。					備考	
	隣接する室名	脳波操作室、脳波検査前室					
	近接する室名	心電図室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1~2人	最大在室者数	4~6人			
(3) 設計上の留意点	①脳波操作室側1ヶ所からの出入とすること。 ②車椅子、ストレッチャーでの出入りがスムーズに出来るようにすること。 ③脳波操作室との間に観察用窓(遮光ブラインド内臓)を設けること。 ④等電位システムを採用すること。 ⑤脳波測定に必要なシールド性能、遮音性能を有すること。 ⑥脳波シールド室の照明調光スイッチを脳波操作室に設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(低電磁波対応器具)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(生理)	脳波操作室	10㎡以上	1	10㎡以上

(1) 部屋の用途	脳波測定機器の操作、測定報告書の作成に使用する。					備考
	隣接する室名	脳波シールド室、脳波検査前室、心電図室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	①廊下側の入口は車椅子、ストレッチャーの出入りができる広さを確保し、引き戸とすること。 ②心電図室に直接出入りできるよう扉を設けること。 ③等電位システムを採用すること。 ④脳波シールド室、脳波検査前室の照明調光スイッチを設けること。 ⑤脳波シールド室を観察できるようモニターを設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="radio"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="radio"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="radio"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(生理)	脳波検査前室	8㎡以上	1	8㎡以上

(1) 部屋の用途	脳波検査の待合、小児睡眠導入に使用する。					備考	
	隣接する室名	脳波シールド室、脳波操作室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	3人			
(3) 設計上の留意点	① 出入は脳波操作室側からすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	・ 開き扉						
	・ 引き戸						
(6) 照明	照度	○ 一般					
	照明器具	○ 一般					
	調光	○ 要					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	○ 冷暖房期間	無し	災害時運転		
	運転時間	○ 定時	○ 随時	(夜間有)	○ 夜間無)		○ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		○ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
臭気	強(脱臭装置	要	不要	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス			
		一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器	(洗浄式便座	有	無)	身障用大便器
		ステンレス製(和風便器		洋風便器)	(外部操作	有	無)
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	洗面器	(自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓		レバー水栓)
		鏡	(ガラス製	ステンレス製)			
		ステンレス製手洗器(外部操作		有	無)		
	流し	身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し	
		家庭用シンク(1槽		2槽	電磁調理器付)		
医療用シンク(1槽		2槽					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(検体)	検体検査・洗浄室	65㎡	1	65㎡

(1) 部屋の用途	各種検体検査(血液、尿、生化学、血中薬物等)と検体処理に使用する。					備考
	隣接する室名	採血室、採尿室、執務室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点	①執務室、採血室との間に扉を設けること。 ②洗浄コーナー(約15㎡)を設けること。 ③廊下側の扉は大型検査機器搬入に十分な広さとする。こと。 ④各種検査機器、検査台に対応した電源、給排水設備を設けること。 ⑤医療用シンクは2槽式(蛇口は各槽に2個づつ)を1ヶ所、洗浄コーナーには1槽式、2槽式の医療用シンクを設けること。 ⑥洗浄コーナーは、配管からの漏れ事故への対応として床排水口(掃除口)を設けること。 ⑦洗浄コーナーには、ガス滅菌器を設置し、室外へ排気用の穴を設けること。 (ガス滅菌機/本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)					
(4) 仕上材の留意点	洗浄コーナー:床は防水仕様とすること。壁・天井は耐水性能の高いものとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(手元灯)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="radio"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(検体)	採血室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	外来患者、入院患者の採血に使用する。					備考
	隣接する室名	検体検査・洗浄室、心電図室、執務室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	①検体検査・洗浄室、心電図室及び執務室に直接出入りができる扉を設けること。 ②廊下側の扉は車椅子の出入りが可能な引き戸とすること。 ③廊下側の扉は、室内側からの開閉とし、廊下側からは開閉できないものとする。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応 <input type="checkbox"/> その他()			
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()				
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置) <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要) <input type="checkbox"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水 <input type="checkbox"/> 一般排水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付) <input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(検体)	採尿室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	外来患者、入院患者の採尿に使用する。					備考	
	隣接する室名	検体検査・洗浄室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人			
(3) 設計上の留意点	①車椅子利用を可能すること。 ②洗浄室との間に採尿受渡し窓口を設けること。 ③出入口の幅は、車椅子利用が可能なるべく十分に確保すること。 ④手摺の設置その他車椅子利用に適したものとすること。 ⑤検体検査・洗浄室とインターホンをつなぐこと。 ⑥男性用小便器を設けること。小便器は子供が使用可能なタイプとすること。 ⑦「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥～⑩、⑭を適用すること。						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	扉は非常時開装置付の表示錠とすること。						
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般		・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般		・ 特殊()			
	調光	・ 要		・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	○ インターホン	○ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) ・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)			・ その他()		
	臭気	○ 強(脱臭装置	○ 要	・ 不要)	・ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		○ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		○ 小便器(自動)	
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	○ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)	
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽	()			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(検体)	執務室	22㎡	1	22㎡

(1) 部屋の用途	執務に使用する。					備考
	隣接する室名	検体検査・洗浄室、心電図室、採血室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~4人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点	①検体検査・洗浄室、心電図室、採血室との間に直接出入できる扉を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床検査(検体)	機材・資料保管室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	検体検査、生理検査機材の収納及び資料の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	—	最大在室者数	—			
(3) 設計上の留意点	①機材保管部分と資料保管部分とに分け、その間はカーテンにより仕切ること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (・ 夜間有	○ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
(10) その他	・		・		・		
	・		・		・		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床心理	心理検査室	18㎡	1	18㎡

(1) 部屋の用途	外来患者の心理テストに使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	(心理)執務室、心理療法室、プレイルーム					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点	①(心理)執務室との間にインターホンを設けること。						
(4) 仕上材の留意点	落ちついた雰囲気とすること。						
(5) 扉	内部の在室状況がわかる小窓付きとすること						
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	○ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床心理	心理療法室	10㎡以上	1	10㎡以上

(1) 部屋の用途	外来患者のカウンセリング、箱庭療法、家族のカウンセリングIIに使用する。 箱庭療法の用具の保管に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	(心理)執務室、心理検査室、プレイルーム				
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	①(心理)執務室との間にインターホンを設けること。					
(4) 仕上材の留意点	落ち着いた雰囲気にすること。					
(5) 扉	内部の在室状況がわかる小窓付きとすること。 ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉					
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	○ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	○ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	○ 定時	・ 随時 ()	・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) ・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
	臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通	
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス		
		・ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無)			・ 身障用大便器
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)		
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)			
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し
		・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽		・ 電磁調理器付)		
・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)						
(10) その他	・	・	・	・		
	・	・	・	・		
	・	・	・	・		
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床心理	プレイルーム	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	外来患者の行動観察、心理教育に使用する。					備考			
	隣接する室名								
	近接する室名	(心理)執務室、心理検査室、心理療法室							
(2) 使用人数	平均在室者数	6~12人	最大在室者数	12人					
(3) 設計上の留意点	①室内の角を少なくし、自傷行為防止に配慮した内装とすること。 ②(心理)執務室との間にインターホンを設けること。								
(4) 仕上材の留意点	落ちついた雰囲気とすること。								
(5) 扉	内部の在室状況がわかる小窓付きとすること。								
	・ 開き扉	・ 引き戸	・ 自動扉						
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()						
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	○ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	○ インターホン	・ ナースコール				
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	○ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	○ 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス					
		・ 一般排水							
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
		・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)						
(10) その他	・	・	・	・	・				
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	臨床心理	執務室	17㎡以上	1	17㎡以上

(1) 部屋の用途	執務室として使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	心理療法室、心理検査室、プレイルーム					
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	8人			
(3) 設計上の留意点	①心理療法室、心理検査室、プレイルームとの間にインターホンを設けること。						
(4) 仕上材の留意点	OAフロアーとすること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	歯科診療	診療室	36㎡	1	36㎡

(1) 部屋の用途	入院患者の歯科診療、歯科受付に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	成人病棟					
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	7~8人			
(3) 設計上の留意点	①成人病棟に近い位置に配置すること。 ②歯科レントゲンユニット(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。 ③入口はストレッチャー、車いすの出入りが可能な広さを確保すること。 ④各治療ユニット(2ユニット)との間はローパーテーションで仕切ること。 ⑤治療時の医師の手洗いは、治療ユニットのそばにそれぞれ設けること。 ⑥処置コーナー(約10㎡)を設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	内部の在室状況がわかる小窓付きとすること。						
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	○ 特殊(手元灯)				
	調光	・ 要 ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時:23℃ %、暖房時22℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード) (その他())					
	臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器	・ 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	
		<input type="radio"/> 鏡 (・ ガラス製	<input type="radio"/> ステンレス製)			
		・ ステンレス製手洗器(外部操作				・ 有	・ 無)
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽
		<input type="radio"/> 医療用シンク(・ 1槽	<input type="radio"/> 2槽)
(10) その他	・						
	・						
	・						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	創作活動室1	95㎡	1	95㎡

(1) 部屋の用途	パソコン教室や手工芸など一般的に静かな活動に使用する。					備考		
	隣接する室名	創作活動室2、個別指導室						
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	12~13人	最大在室者数	15人				
(3) 設計上の留意点	①創作活動室2との間に、大きな開口の両引戸(2m程度)を設けること。 ②手工芸材料、雑品等を保管する鍵付きの倉庫スペース(約30㎡)をパーテーションにより設けること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	創作活動室1、2間の扉は、相互に内部が観察できるよう上部窓付きとすること。							
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	調光	・ 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	・ 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	・ インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	・ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス				
		・ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作	・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他	・	・	・	・	・			
	・	・	・	・	・			
	・	・	・	・	・			
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	創作活動室2	65㎡	1	65㎡

(1) 部屋の用途	木工や皮細工等騒音や埃等が発生する活動に使用する。					備考			
	隣接する室名	創作活動室1							
	近接する室名								
(2) 使用人数	平均在室者数	12~13人	最大在室者数	15人					
(3) 設計上の留意点	①創作活動室1との間に、大きな開口の両引戸を設けること。 ②塗料のシンナー、ニスの臭気に対応し換気量を大きくすること。 ③室内で換気回数を制御可能とすること。 ④機材等の収納、完成作品の保管、木工材料を保管する鍵付きの倉庫スペース(約15㎡)をパーテーションにより設けること。								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	創作活動室1、2間の扉は、相互に内部が観察できるよう上部窓付きとすること。								
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()						
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	・ 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	・ インターホン	・ ナースコール				
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		<input type="radio"/> その他(換気量大)					
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	・ 不要)	・ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス					
		<input type="radio"/> 一般排水							
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
	流し	<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)						
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	創作活動室3	50㎡	1	50㎡

(1) 部屋の用途	絵画、書道などの芸術療法および職員の会議に利用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	執務室					
(2) 使用人数	平均在室者数	10~15人	最大在室者数	15人			
(3) 設計上の留意点	①床は芸術療法(絵画、書道等)で使用する墨、油絵の具、水彩絵の具などによる汚れが取れやすく掃除しやすい素材にすること。						
(4) 仕上材の留意点	上記①						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		(外部操作	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

色は黒色系

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	個別指導室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	個別指導、生活指導及び通院指導を実施するのに使用する。 また、患者の一時的精神不調時に使用する。					備考
	隣接する室名	創作活動室1				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	2人		
(3) 設計上の留意点	①廊下からの出入りのほかに、創作活動室1からの出入が可能とすること。 ②扉はブラインド内蔵の窓付きとし、患者の安静状態を保ちながら創作活動室1側からの観察が可能とすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(保護カバー)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転			
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	生活機能訓練室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	視聴覚教材を利用したSST、服薬指導、家族指導等の生活技能訓練に使用する。 雨天時に屋外活動のできないグループの活動に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点	①パーティションで区切り、2室としても使用できるようにすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	視聴覚室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	視聴覚を刺激することによって、治療効果を上げる目的で、音楽療法、ビデオ鑑賞、楽器演奏に使用。					備考
	隣接する室名	ADL室、陶芸室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	10~15人	最大在室者数	15人		
(3) 設計上の留意点	①窓はブラインドなど遮光ができるようにすること。 ②大画面の収納式スクリーンを設置すること。 ③ADL室、陶芸室、視聴覚室の3室は、デイケアの患者も利用することから、デイケアからも行き来しやすい場所にまとめて配置すること。 ④同3室を、デイケアの患者が利用する際、作業療法の他室に行けないように工夫すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	ADL室	35㎡	1	35㎡

(1) 部屋の用途	調理、試食を中心とした、日常生活機能訓練に使用する。					備考
	隣接する室名	視聴覚室、陶芸室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	5~6人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点	①調理室と試食室の2室構成とし、2室間はアコーディオンカーテンで区切ること。 ②調理室は床は水で濡れても、滑りにくく、清掃のしやすいものとする。こと。 ③試食室の床は、調理室と材質を変え、家庭的な雰囲気とすること。 ④中央に調理台、流し、電磁調理器などを設置すること。 ⑤電磁調理器上部に換気扇を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> 実習用調理台					蛇口は2ヶ所
	<input type="checkbox"/> システムキッチン					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	陶芸室	35㎡	1	35㎡

(1) 部屋の用途	陶芸活動に使用する。					備考
	隣接する室名	視聴覚室、ADL室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	6~8人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点	①焼成時の熱気がこもらないように換気すること。 ②排水は、粘土、土などが流れ込んでも詰まらないようなトラップを設置すること。 ③プラスタートラップを設けること。					
(4) 仕上材の留意点	床は、粘土、上釉等で汚れても清掃が簡単で、滑りにくい材料を使用すること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	トイレ・シャワー室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	患者用トイレ・シャワーとして使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①男女別に設け、車椅子利用者用を共用で設けること。 ②シャワー(脱衣スペース付)は男女別に各1つ設置すること。 ③車椅子利用者トイレは、「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥～⑩、⑭を適用すること。 ④その他のトイレは、「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び〈1以上の便所〉①、②、⑭を適用すること。						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(WP)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他	<input type="checkbox"/> シャワー						
(11) 備考							

和風大便器
1箇所

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	執務室	79㎡	1	79㎡

(1) 部屋の用途	執務に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	創作活動室3				
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	17人		
(3) 設計上の留意点	① 体育館をはじめとした作業療法内の諸室への移動が容易な動線を確保すること。 ② 廊下側の壁は腰壁とし、患者の活動が見えるように上部を固定窓とすること。 ③ トイレ(施錠式)を男女別に設けること。					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5) 扉	廊下の観察ができるよう上部窓付きとすること。					
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	・ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	○ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (○ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器 ○ 洋風大便器 (洗浄式便座 ○ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓		レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (○ ガラス製		・ ステンレス製)		
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)	
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し
	流し	○ 家庭用シンク(○ 1槽		・ 2槽	・ 電磁調理器付)	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)				
(10) その他	・	・	・	・		
(11) 備考						

洗面器は執務室内にも設けること。

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	体育館(アリーナ)	460㎡	1	460㎡

(1)部屋の用途	球技運動を通じての運動機能の改善に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2)使用人数	平均在室者数	30~40人	最大在室者数	50人			
(3)設計上の留意点	①バレーボール競技ができるようにすること。 ・バレーボールコート(一般用) 9m×18m 周囲3mを確保すること。 ・バスケットリングを設置すること。 ・面積内に収まる大きさのバドミントンコート・バスケットコートのラインを設けること。 ②上部に明かり取りの窓を設置し、遠隔操作による遮光ができるようにすること。 ③出入口は間口部を広く取り、車イスの利用ができるようにすること。 ④給茶器(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を廊下に設置すること。						
(4)仕上材の留意点	患者が転んでも怪我をしない程度の床材を工夫すること。						
(5)扉	・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉						
(6)照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	・ 一般 ○ 特殊(防護対策)					
	調光	○ 要 ・ ()					
(7)電気・通信設備	LAN	電子カルテ	○ 電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	○ 時計	TV端子			
(8)空調設備	運転期間	年間	○ 冷暖房期間	無し	災害時運転		
	運転時間	定時	○ 随時 ()	夜間有	○ 夜間無	24h運転	
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
臭気	強(脱臭装置)	要	不要	○ 普通			
(9)給排水衛生設備	種類	○ 給水		給湯	ガス	給茶器用	
		○ 一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器 ()	洗浄式便座	有	無	身障用大便器
		ステンレス製()		和風便器	洋風便器	()	
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	洗面器	()	レバー水栓	洗面化粧台()		
		鏡 ()		ステンレス製			
		ステンレス製手洗器(外部操作		有	無		
身障用洗面器		洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
流し	家庭用シンク()		1槽	2槽	電磁調理器付)		
	医療用シンク()		1槽 2槽)				
(10)その他							
(11)備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	体育館(放送室)	9㎡以上	1	9㎡以上

(1) 部屋の用途	体育館の放送室として使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	体育館(倉庫)	18㎡	1	18㎡

(1) 部屋の用途	球技用品、掃除用具の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	体育館(トイレ)	(9㎡)	1	(9㎡)

(1) 部屋の用途	体育館利用者トイレとして使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①男女別に設置すること。 ②車椅子利用者用トイレを共用で1ヶ所設置すること。 ③車椅子利用者トイレは、「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥～⑩、⑭を適用すること。 ④その他のトイレは、「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び〈1以上の便所〉①、②、⑭を適用すること。						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="radio"/> ナースコール		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 特殊	<input type="checkbox"/> 随時 () <input type="checkbox"/> 特殊	<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 <input type="checkbox"/> 特殊	<input type="checkbox"/> 陰圧 <input type="checkbox"/> 特殊	<input type="checkbox"/> 感染症対応 <input type="checkbox"/> 特殊	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()					
	臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置) <input type="radio"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水 <input type="checkbox"/> 給湯 <input type="checkbox"/> ガス <input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="radio"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="radio"/> 無) <input type="radio"/> 身障用大便器 <input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="radio"/> 小便器(自動)					
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製) <input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="radio"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="radio"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し					
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付) <input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	倉庫1	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	外来用資材、リネン、ダンドリーバッグ、災害時救急バッグの保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	中央診療部門	作業療法	倉庫2	25㎡	2	50㎡

(1) 部屋の用途	外来用資材、リネン、ダンドリーバッグ、災害時救急バッグの保管に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①将来、診療関係の室に転用を可能とすること。 ②関係団体賃貸が想定され、光熱費を徴収できるよう、子メーターを設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)						
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)						
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し					
	<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	更衣室	120㎡	2	240㎡

(1) 部屋の用途				職員の更衣に使用する。			備考			
隣接する室名		シャワー室								
近接する室名		(事務局)事務室								
(2) 使用人数				平均在室者数	50人	最大在室者数	200人			
(3) 設計上の留意点										
①全館で1ヶ所(デイケア・作業療法及び看護実習生を除く)とし、原則として事務局配置階に設置すること。 ②男女間は、パーテーションなどで仕切り、将来の変化に対応できるようにすること。 ③洗面コーナーを設けること。 ④職員ユニフォームの回収、納入場所となることから効率的で確実な方法を提案すること。										
(4) 仕上材の留意点										
(5) 扉										
				<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般		<input type="checkbox"/> 特殊()						
	照明器具	<input type="radio"/> 一般		<input type="checkbox"/> 特殊()						
	調光	<input type="checkbox"/> 要		<input type="checkbox"/> ()						
(7) 電気・通信設備										
LAN		電子カルテ		<input type="radio"/> 電話	インターホン		ナースコール			
観察カメラ		観察モニター		<input type="radio"/> 時計	TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間		<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し		<input type="checkbox"/> 災害時運転			
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時		<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有		<input type="radio"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転			
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)								
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)								
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧		<input type="checkbox"/> 陰圧		<input type="checkbox"/> 感染症対応		<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)				<input type="checkbox"/> その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)		<input type="checkbox"/> 要		<input type="checkbox"/> 不要)		<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類		<input type="radio"/> 給水		<input type="radio"/> 給湯		<input type="checkbox"/> ガス			
			<input type="radio"/> 一般排水							
	便器		<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
			<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)							
			<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器		<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="radio"/> 洗面化粧台(<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
			<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)							
			<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)			
			<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器		<input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し			
	流し		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
		<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
(11) 備考										

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	シャワー室	12㎡	2	24㎡

(1) 部屋の用途	職員のシャワー室として使用する。					備考	
	隣接する室名	更衣室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①男女ごとに設置すること。 ②シャワー室は男女2室ずつとすること。 ③脱衣スペースを設けること。 ④脱衣室内に壁掛式扇風機を設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般	○ 特殊(WP)				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス			
		○ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓) ○ 洗面化粧台(
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理	共用	職員トイレ	面積表参照		

(1) 部屋の用途	職員のトイレとして使用する。						備考
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-		最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①本館棟及び児童思春期棟の職員の利用諸室の配置状況を考慮し各階に適宜設置すること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも清掃しやすいものとする。						
(5) 扉	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉 						
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	○ 無し	災害時運転		
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)			その他()		
臭気	強(脱臭装置	要	不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス			
		一般排水					
	便器	和風大便器		洋風大便器 (洗浄式便座 ○ 有 ・ 無)		身障用大便器	
		ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)					
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		○ 小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (○ 自動水栓		レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)		
		鏡 (○ ガラス製		ステンレス製)			
		ステンレス製手洗器(外部操作		有	無)		
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	○ 掃除流し	洗濯流し	
流し	家庭用シンク(・ 1槽		2槽		電磁調理器付)		
	医療用シンク(・ 1槽		2槽)				
(10) その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ 						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	休養室	男子10㎡、女子20㎡各1室	2	30㎡

(1) 部屋の用途	職員の体調不良時等に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	(事務局)事務室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	3人		
(3) 設計上の留意点	①男子10㎡、女子20㎡として1室ずつ設置すること。 ②女子はベッド2つ、男子はベッドを1つ設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ③女子のベッド間はカーテンにより仕切ること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> (洗淨式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器	<input type="checkbox"/> (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共通	仮眠室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	職員の仮眠に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	宿直室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①主動線から離れた静かな場所に配置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	給湯室	(5㎡)	4	(20㎡)

(1) 部屋の用途	職員の給湯に使用する。					備考			
	隣接する室名								
	近接する室名								
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人					
(3) 設計上の留意点	①本館棟の職員関係諸室の配置状況を考慮し、各階に1室～2室を設置すること。								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉								
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()						
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()						
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール				
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転			
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)						
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()				
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()					
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス					
		<input type="radio"/> 一般排水							
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し			
流し	<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	大会議室(講堂)	150㎡	1	150㎡

(1) 部屋の用途	大人数の集会、会議に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	職員トイレ、倉庫					
(2) 使用人数	平均在室者数	50人	最大在室者数	100人			
(3) 設計上の留意点	①中会議室、小会議室、研修室をまとめて配置し、会議室ゾーンを形成すること。 ②収納式スクリーンを設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	<input type="radio"/> 開き扉		<input type="radio"/> 引き戸		<input type="radio"/> 自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="radio"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 ()	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> ステンレス製()		<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器	<input type="checkbox"/> 外部操作	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器	<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台()		
		<input type="checkbox"/> 鏡		<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器		<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク()		<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク()		<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽			
(10) その他	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	中会議室	95㎡	1	95㎡

(1) 部屋の用途	中人数の会議、研究および研修に使用する。					備考	
	隣接する室名	研修室3					
	近接する室名	倉庫					
(2) 使用人数	平均在室者数	50人	最大在室者数	50人			
(3) 設計上の留意点	①収納式スクリーンを設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	小会議室A	60㎡	1	60㎡

(1) 部屋の用途	研究や研修、小人数の会議、打合わせ等に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	倉庫					
(2) 使用人数	平均在室者数	30人	最大在室者数	30人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	小会議室B	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	病院関係団体が執務に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	倉庫					
(2) 使用人数	平均在室者数	8人	最大在室者数	10人			
(3) 設計上の留意点	①関係団体賃貸が想定され、光熱費を徴収できるよう、子メーターを設けること。 ②患者主動線から離れた場所に配置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器	<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	研修室1・2	20㎡	2	40㎡

(1) 部屋の用途	研究や研修、学会発表資料の共同制作、会議に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	15人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	研修室3	60㎡	1	60㎡

(1) 部屋の用途	視聴覚機器を利用した会議と研修、研究発表等に使用する。					備考	
	隣接する室名	中会議室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	30人	最大在室者数	30人			
(3) 設計上の留意点	①収納式スクリーンを設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊 ()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊 ()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転					
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無 <input type="checkbox"/> 24h運転					
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応 <input type="checkbox"/> その他()				
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()					
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要) <input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水		<input type="checkbox"/> 給湯		<input type="checkbox"/> ガス	
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 身障用大便器					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器		<input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	図書室	45㎡	1	45㎡

(1) 部屋の用途	医療スタッフや研修医の研究や下調べ等に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	医務局、看護部				
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(手元灯)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	倉庫	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	会議用機材等の管理・保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	会議室ゾーン					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	託児所	45㎡	1	45㎡

(1) 部屋の用途	看護職員等の子供の託児施設に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	4人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点	①病院内の主動線から離れた場所に設置すること。 ②下足置場(造り付け家具)を設置すること。 ③幼児専用のトイレを設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	床は安全性が高く、清掃しやすい材質とすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="radio"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (洗淨式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="radio"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="radio"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="radio"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	共用	霊安室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	亡くなった患者を安置するのに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	3人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点	①病棟からの遺体搬送の際、患者の主動線と交錯しない位置とすること。 ②人目にふれない静かな場所に配置すること。 ③簡易な祭壇(造り付け家具)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	搬出入がしやすいよう間口を広く取ること					
	・ 開き扉	・ 引き戸	・ 自動扉			
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	・ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (○ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器				
		・ 洋風大便器 (洗浄式便座				
		・ 有				
	洗面器	・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器				
		・ 洋風便器)(外部操作				
		・ 有				
		・ 無)				
流し	・ 幼児用洋風大便器					
	・ 幼児用小便器					
	・ 小便器(自動)					
	・ 洗面器 (・ 自動水栓					
(10) その他	・ レバー水栓)					
	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓					
	・ レバー水栓)					
	・ 鏡 (・ ガラス製					
	・ ステンレス製)					
	・ ステンレス製手洗器(外部操作					
	・ 有					
・ 無)						
(11) 備考	・ 身障用洗面器					
	・ 洗髪洗面器					
	・ 汚物流し		・ 掃除流し		・ 洗濯流し	
	○ 家庭用シンク(○ 1槽		・ 2槽		・ 電磁調理器付)	
	・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	院長室	35㎡	1	35㎡

(1) 部屋の用途	院長の執務や研究活動等に使用する。					備考
	隣接する室名	事務局、応接室、副院長室				
	近接する室名	医務局長室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点	①外部廊下から直接入れないよう事務室内の中廊下からの入室とすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="radio"/> 洗面化粧台(<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	副院長室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	副院長の執務や研究活動に使用する。					備考
	隣接する室名	事務局、応接室、院長室				
	近接する室名	医務局長室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	5人		
(3) 設計上の留意点	①外部廊下から直接入れないよう事務室内の中廊下からの入室とすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="radio"/> 洗面化粧台(<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	応接室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	来客の応接や会議に使用する。					備考	
	隣接する室名	事務局、院長室、副院長室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	12人	最大在室者数	12人			
(3) 設計上の留意点	①外部廊下から直接入れないよう事務室内の中廊下からの入室とすること。 ②院長室と副院長室との間に設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	事務局長室	25㎡	1	25㎡

(1) 部屋の用途	事務局長の執務に使用する。					備考	
	隣接する室名	事務室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点	①外部廊下から直接入れないよう事務室内に設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	事務室	92㎡	1	92㎡

(1) 部屋の用途	事務職員の執務に使用する。					備考
	隣接する室名	院長室、副院長室、事務局長室、応接室				
	近接する室名	電話交換室、コンピュータ室、倉庫、更衣室、休養室				
(2) 使用人数	平均在室者数	17人	最大在室者数	22人		
(3) 設計上の留意点	①室内をパーティションで仕切って(鍵付き)、宿直スペース(約10㎡)を設けること。 ②来客対応のための湯茶スペース(ポット対応)をパーティションで仕切って設けること。					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	会議室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	事務関係を中心とした会議に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	15人	最大在室者数	20人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗淨式便座		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)(外部操作	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	コンピュータ室	50㎡	1	50㎡

(1) 部屋の用途	システムのメンテナンスに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	事務局				
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点	①システムのメンテナンス用のパソコン操作スペース及び病院のメインコンピュータサーバーの設置スペースを設けること。 ②上記両スペースは、パーティションなどにより分けること。 ③ガス消火設備を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="radio"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		<input type="radio"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="radio"/> 特殊 (冷房時:24℃ 45%、暖房時24℃ 45%)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)						
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し					
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	電話交換室	20㎡	1	20㎡

(1)部屋の用途	電話交換業務に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	事務局				
(2)使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	2人		
(3)設計上の留意点	①夜間の電話交換業務を行う部屋への切換えを可能にすること。					
(4)仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5)扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6)照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7)電気・通信設備	LAN	電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	インターホン	ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	TV端子		
(8)空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時	(<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9)給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	(<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器	(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
(10)その他	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(11)備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	医療記録室	60㎡	1	60㎡

(1) 部屋の用途	過去の患者カルテ、病歴データの収集・保管・研究・分析に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	研究室、看護部					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点	①(医務局)研究室及び看護部に近接させること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	<input type="radio"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸		<input type="checkbox"/> 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間		<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時		<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	倉庫1	15㎡	3	45㎡

(1) 部屋の用途	消耗品や書類等の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	事務局					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	事務局	倉庫2	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	図面類や関係帳簿等の管理・保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	事務局					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	医務局長室	25㎡	1	25㎡

(1) 部屋の用途	医務局長の執務および応接に使用する。					備考
	隣接する室名	医務部長室				
	近接する室名	院長室、副院長室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	医務部長室	15㎡	6	90㎡

(1) 部屋の用途	医務部長の執務および応接に使用する。					備考
	隣接する室名	医務局長室、執務室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	3人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	執務室	112㎡以上	1	112㎡以上

(1) 部屋の用途	医局員の執務および応接に使用する。					備考
	隣接する室名	医務部長室、研修医室				
	近接する室名	研究室、ミーティング室				
(2) 使用人数	平均在室者数	23人	最大在室者数	26人		
(3) 設計上の留意点	①シャワー室(脱衣スペース含む)4㎡程度を2ヶ所設けること。					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(シャワー室はWP)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="radio"/> シャワーユニット					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	研修医室	26㎡	1	26㎡

(1) 部屋の用途	研修医の執務に使用する。					備考
	隣接する室名	執務室				
	近接する室名	研究室				
(2) 使用人数	平均在室者数	4人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	研究室	67㎡	1	67㎡

(1) 部屋の用途	各種論文研究、症例研究、治療テクニック、社会復帰プログラム、新療法などの研究に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	執務室、研修医室、医療記録室				
(2) 使用人数	平均在室者数	3人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点	①パーテーション(天井まで)等で区切り3部屋として利用できるようにすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	ミーティング室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途		医局員の会議、ミーティング、研修等に使用する。				備考
		隣接する室名				
		近接する室名	執務室			
(2) 使用人数		平均在室者数	10人	最大在室者数	20人	
(3) 設計上の留意点		①収納式のスクリーンを設けること。				
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉		<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備		<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール
		<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無		<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °℃ %、暖房時 °℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水		<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス	
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	和風大便器		洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		幼児用洋風大便器		幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	宿直室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	医師の宿直に利用する。					備考
	隣接する室名	研修医宿直室				
	近接する室名	(救急外来)診察室、(看護部)宿直室、仮眠室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人		
(3) 設計上の留意点	①救急外来に速やかに移動できる場所に配置すること。 ②室内にシャワーとトイレを設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(WP シャワーユニット内)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="radio"/> シャワーユニット					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	研修医宿直室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	研修医の宿直に利用する。					備考	
	隣接する室名	宿直室					
	近接する室名	(看護部)宿直室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人			
(3) 設計上の留意点	①室内にシャワーとトイレを設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(WP シャワーユニット内)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="radio"/> 洋風大便器 (<input type="radio"/> 洗浄式便座	<input type="radio"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="radio"/> シャワーユニット						
	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	医務局	倉庫	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	書類、消耗品等の管理・保管に使用する。					備考	
	隣接する室名	資料室					
	近接する室名	(児童思春期病棟)通学用入口					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	看護部長室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	看護部長の執務および応接に使用する。					備考	
	隣接する室名	副看護部長室執務室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	4~5人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	副看護部長執務室	50㎡	1	50㎡

(1) 部屋の用途	副看護部長の執務および小会議に使用する。					備考	
	隣接する室名	看護部長室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	6~7人	最大在室者数	18人			
(3) 設計上の留意点	①ミーティングや作業、その他応接のスペース(約25㎡)を確保すること。						
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	宿直室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	看護師の宿直に使用する。					備考
	隣接する室名	(医務局)宿直室				
	近接する室名	医務局宿直室、研修医宿直室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人		
(3) 設計上の留意点	①医務局宿直室と近接させること。 ②室内にシャワーとトイレを設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(WP シャワーユニット内)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (洗淨式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="radio"/> シャワーユニット					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	資料室	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	看護関係資料の収集、保管に使用する。					備考
	隣接する室名	(医務局)倉庫、倉庫				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①保管庫(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		(
		<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
		<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)			
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	看護実習教官室	22㎡	1	22㎡

(1) 部屋の用途	看護実習の教官が執務や指導に使用する。					備考	
	隣接する室名	看護実習生教室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	3~6人	最大在室者数	6人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	看護実習生教室	56㎡	1	56㎡

(1) 部屋の用途	看護実習生の教室等に使用する。					備考	
	隣接する室名	看護実習教官室					
	近接する室名	看護実習生更衣室					
(2) 使用人数	平均在室者数	40~50人	最大在室者数	60人			
(3) 設計上の留意点	①複数の学校が同時に利用することが多いので、移動間仕切りを設け2部屋として利用できること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	看護実習生更衣室	40㎡	1	40㎡

(1) 部屋の用途	看護実習生の更衣に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	看護実習生教室				
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	60人		
(3) 設計上の留意点	①男女別に区分する。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
		<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	倉庫1・2	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	介護用品、看護用品、記録用紙、視聴覚備品等の管理・保管に使用する。					備考	
	隣接する室名	資料室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	看護部	倉庫3	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	介護用品、看護用品、記録用紙、視聴覚備品等の管理・保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	医務局、看護部					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①将来看護執務室に転用可能とすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (・ 夜間有	○ 夜間無)		・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器					
		・ 洋風大便器 (洗浄式便座					
		・ 有					
	洗面器	・ 身障用大便器					
		・ ステンレス製(・ 和風便器					
		・ 洋風便器)(外部操作					
		・ 有					
	流し	・ 幼児用洋風大便器					
・ 幼児用小便器							
・ 小便器(自動)							
・ 洗面器 (・ 自動水栓							
(10) その他	・ レバー水栓)						
	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓						
	・ レバー水栓)						
	・ 鏡 (・ ガラス製						
	・ ステンレス製)						
(11) 備考	・ ステンレス製手洗器(外部操作						
	・ 有						
	・ 無)						
	・ 身障用洗面器						
・ 洗髪洗面器							
・ 汚物流し							
・ 掃除流し							
・ 洗濯流し							
・ 家庭用シンク(・ 1槽							
・ 2槽							
・ 電磁調理器付)							
・ 医療用シンク(・ 1槽							
・ 2槽)							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	委託関係	清掃職員更衣室	18㎡	1	18㎡

(1) 部屋の用途	清掃委託職員の更衣に使用する。					備考
	隣接する室名	清掃職員控室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	25人		
(3) 設計上の留意点	①男女別は、パーテーションで区切り、男女比率の変化に対応できるようにすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通	
	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗淨式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		<input type="radio"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽			
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	管理部門	委託関係	清掃職員控室	42㎡	1	42㎡

(1) 部屋の用途	清掃委託職員の執務に使用する。					備考	
	隣接する室名	清掃職員更衣室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	25人			
(3) 設計上の留意点	①男女別は、パーテーションで区切り、男女比率の変化に対応できるようにすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器	<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	栄養管理(給食)	栄養指導室	10㎡以上	1	10㎡以上

(1) 部屋の用途	外来患者や入院患者の栄養指導、食事指導、調理指導等に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	執務室				
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点	①車椅子利用者に対応できるようにすること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="radio"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)						
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="radio"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	栄養管理(給食)	執務室	17㎡	1	17㎡

(1) 部屋の用途	栄養士の執務室として使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	栄養指導室				
(2) 使用人数	平均在室者数	3人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	①(厨房)委託職員と連絡がとりにくい場所に配置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	物品供給管理	中央材料室	35㎡	1	35㎡

(1) 部屋の用途	医療材料の洗浄、滅菌、保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="radio"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="radio"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

シンク上

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	物品供給管理	物品管理室	40㎡	1	40㎡

(1) 部屋の用途	医療材料および一般消耗品(文具・印刷物など)の保管場所に使用する。 SPD業者の執務室に使用する。					備考		
	隣接する室名	(薬局)薬品保管庫						
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	5人				
(3) 設計上の留意点	①全棟への物品供給が至便な位置とすること。 ②効率的な物品の整理、保管、送り出しができるようにすること。 ③搬入にあたっては、患者動線とできるだけ交わることのないようにすること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉								
	・ 開き扉	・ 引き戸		・ 自動扉				
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()					
	調光	・ 要		・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	・ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	・ 定時	○ 随時	(・ 夜間有 ○ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
(9) 給排水衛生設備	臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス				
		・ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器	(洗浄式便座	・ 有	・ 無)	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)		
	洗面器	・ 洗面器		(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(
		・ 鏡		(・ ガラス製	・ ステンレス製)			
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)			
流し	・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
(10) その他	・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)				
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	物品供給管理	リネン集積室	(25㎡)	1	(25㎡)

(1) 部屋の用途	リネンや基準寝具等の保管場所を使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①外部に運び出しやすい場所に設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	物品供給管理	リネン清潔室	(10mf)	1	(10mf)

(1) 部屋の用途	清潔リネンや基準寝具等の保管場所に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	物品供給管理	医療廃棄物保管庫	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	医療廃棄物の一時保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①外部に運び出しやすい場所に設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	○ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		○ その他(換気量大)			
臭気	○ 強(脱臭装置	○ 要	・ 不要)	・ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	サービス・供給部門	エネルギー	防災センター	(20㎡)	(1)	(20㎡)

(1) 部屋の用途	各種消防設備等の動作表示を、監視・制御等の管理に使用する。 守衛室とかねる場合は、守衛の執務、仮眠に使用する。					備考
	隣接する室名	入退院・夜間出入口				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	12人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="radio"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="radio"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						


No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	保護室(A)	14㎡以上		面積表参照

(1) 部屋の用途	重篤患者の保護、隔離および観察に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション、保護室ゾーンのデイルーム、保護室ゾーンのシャワー室、個室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	<p>①病室、トイレ、洗面室の3室構成とし、廊下・洗面室間、洗面室・病室間、病室・トイレ間に扉を設けること。</p> <p>②床は水洗い可能とすること。</p> <p>③内装、扉などは、堅牢かつ自傷行為防止を考慮したものとする。</p> <p>④天井高は3m程度とすること。</p> <p>⑤洗面所に患者の私物を収納できる棚を配置すること。(本要求水準書「別添資料5機器・備品リスト参照」)</p> <p>⑥廊下・洗面室間の扉は引戸とし、ブラインド内蔵額縁窓を設けること。</p> <p>⑦洗面室・病室間の扉は、縦長の観察用窓(30cm×20cm)を2箇所設け、中央部に会話用の小穴をあける。施錠(ロック)は3箇所設けること。</p> <p>⑧扉⑥⑦は患者を数人で徒手抑制した際に、通過が充分可能な幅をとること。</p> <p>⑨病室・トイレ間の扉は、必要に応じて病室内の壁に格納できるようにすること。格納時は施錠ができるようにすること。</p> <p>⑩トイレ・洗面室間の壁には30cm×20cmの小窓を設けること。小窓は洗面室側から開閉及び施錠ができること。</p> <p>⑪外壁窓は二重窓とし、二重窓の間に電動ブラインドを設けること。</p> <p>⑫⑪電動ブラインドは洗面室側から操作できること。</p> <p>⑬水洗トイレの操作は、保護室内部と洗面室両方からでき、洗面室からは、内部の操作を制御することができるようにすること。</p> <p>⑭ベッドは固定式とすること。抑制可能で、患者がベッド下部にもぐりこむことのない構造とすること。配置は、患者用ストレッチャー(55cm×1.9m)が病室内で展開してベッドに横付けでき、3方向から介護が可能なものとする。</p> <p>⑮次ページ保護室(参考図)参照のこと。</p> <p>⑯洗面室・病室間の扉を開き扉とする場合は、壁に収納可能なものとする。</p>					
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。					
(5) 扉	上記⑥、⑦、⑧、⑨					
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 ・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 ・ ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有 ・ 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ・ その他()				
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置) <input type="checkbox"/> 要 ・ 不要) ・ 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	・ ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無)	・ 身障用大便器		ステンレス洋風便器の排水管は床下床面に掃除口を設けること。
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(・ 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)			
		・ 鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作) <input type="checkbox"/> 有 ・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽		・ 電磁調理器付)		
		・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	保護室(B)	14㎡以上	面積表参照	

(1) 部屋の用途	重篤患者のうち特に症状の激しい患者の保護、隔離および観察に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション、保護室ゾーンのデイルーム、保護室ゾーンのシャワー室、個室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①～⑬保護室(A)に同じ ⑭ベッドは市販品で搬出できるものを使用すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ⑮次ページ保護室参考図参照のこと。 ⑯病室・洗面室の扉を開き扉とする場合は、壁に収納可能なものとする。					
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。					
(5) 扉	保護室(A)に同じ					
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	・ <input type="checkbox"/> 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	・ 特殊()			
	照明器具	・ 一般	○ 特殊(保護カバー)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	・ 冷暖房期間	・ 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ・ その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	・ 不要)	・ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	・ ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	・ 和風大便器 ・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		○ ステンレス製(・ 和風便器 ○ 洋風便器)(外部操作 ○ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器 ・ 幼児用小便器 ・ 小便器(自動)				
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
		・ 鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)				
		○ ステンレス製手洗器(外部操作 ○ 有 ・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器 ・ 洗髪洗面器 ・ 汚物流し ・ 掃除流し ・ 洗濯流し				
		・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)				
	・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

病室平面詳細図：保護室（参考図）

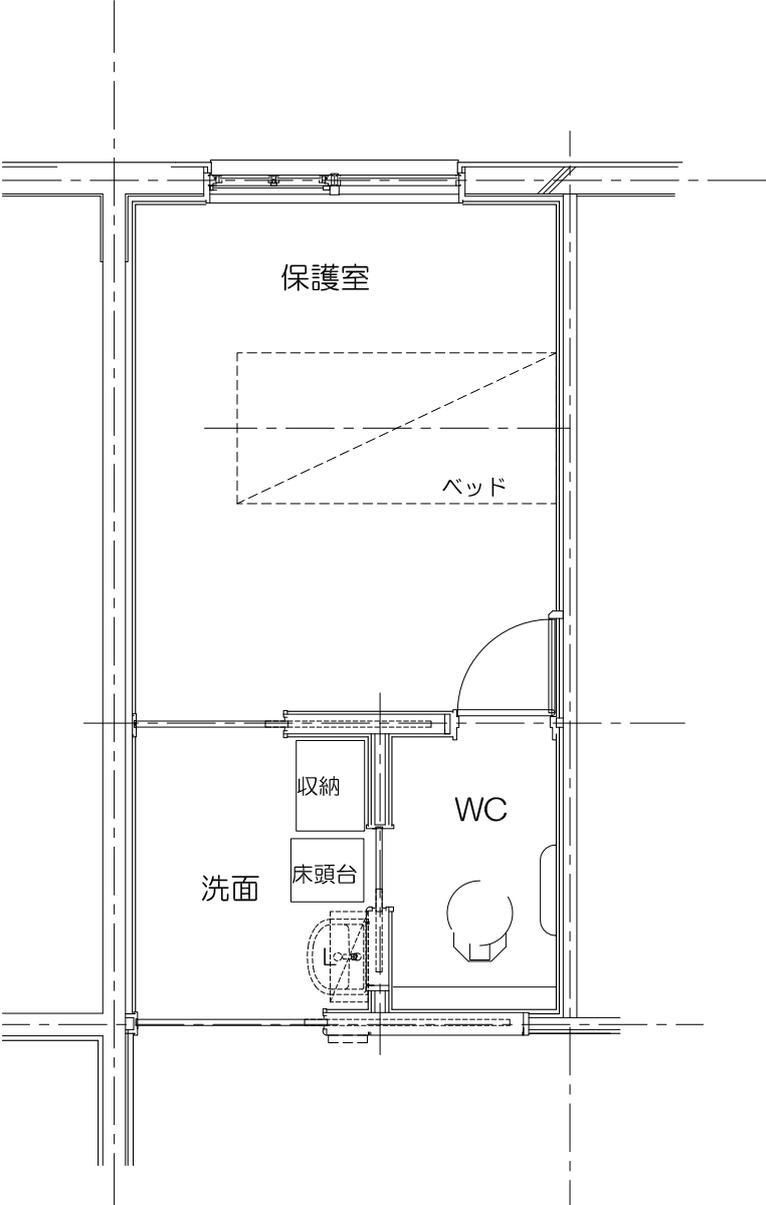

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	保護室ゾーンのデイルーム	10㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	保護室患者の食事や短時間の談話などに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	保護室(A)、保護室(B)、ナースステーション、保護室ゾーンのシャワー、個室				
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①外気に接した位置に配置し、採光・換気・眺望のための窓を設けること。 ②清潔感のある明るい雰囲気とすること。 ③保護室前の廊下部分から連続した空間とすること。 ④③の壁面は、外傷防止のため、突出部の少ないものとする。こと。 ⑤③の壁面に奥行き60cm巾180cm高さ200cmのリネン及び介護用品を収納できる造り付け家具を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	扉なし					
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般 ○ 特殊(保護カバー)				
	調光	・ 要 ・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	○ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	○ 定時 ・ 随時 (・ 夜間有 ・ 夜間無) ・ 24h運転				
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ・ その他()				
(9) 給排水衛生設備	臭気	○ 強(脱臭装置) ○ 要 ・ 不要) ・ 普通				
	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器 ・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器 ・ 幼児用小便器 ・ 小便器(自動)				
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
		○ 鏡 (・ ガラス製 ○ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器 ・ 洗髪洗面器 ・ 汚物流し ・ 掃除流し ・ 洗濯流し				
・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)						
・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	保護室ゾーンのシャワー室	6㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	保護室患者のシャワーに使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	保護室(A)、保護室(B)、保護室ゾーンのデイルーム、ナースステーション、個室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	4人			
(3) 設計上の留意点	①保護室エリア内に設置し、ナースステーションからの対応が容易な位置とすること。 ②脱衣室とシャワー室はカーテンで仕切ること。 ③症状により介助2～3人が同時に入ることができるようにすること。 ④脱衣室内に壁掛け式扇風機を設けること。 ⑤段差、勾配は最小限とすること。 ⑥脱衣室に患者の衣類や介助人の介助介護品が収納できる棚を設けること。 ⑦突出物が少なく、かつ縊首防止に対応したものとすること。 ⑧シャワーは自閉水栓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくい材料を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(WP)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	個室	13㎡以上	面積表参照	

(1) 部屋の用途	<p>顕著な器物破損行為はないが、他の患者と一緒に生活ができない患者および保護室から一般室に移室する前の観察期間の患者の病室として使用する。</p> <p>隣接する室名</p> <p>近接する室名 保護室ゾーン、ナースステーション</p>					備考	
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	<p>①病室、トイレ、洗面室の3室構成とし、廊下・洗面室間、洗面室・病室間、病室・トイレ間に扉を設けること。</p> <p>②天井高は3m程度とすること。</p> <p>③廊下・洗面室間の扉は引戸とし、ブラインド内蔵額縁窓付を設けること。</p> <p>④廊下・洗面室間、洗面室・病室間の扉の幅は、市販のベッドが搬入可能な幅を確保すること。</p> <p>⑤診療報酬算定に係る療養環境加算の条件を確保すること。</p> <p>⑥病室・洗面室の扉を開き扉とする場合は、壁に収納可能なものとする。</p>						
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。						
(5) 扉	病室に面する扉の材質は、堅牢かつ衝撃を吸収できるものとする。						
	<input type="radio"/> 開き扉	<input type="radio"/> 引き戸	・ <input type="checkbox"/> 自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般	○ 特殊(保護カバー)				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="radio"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること	
	<input type="radio"/> 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	・ 不要)	・ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	・ 和風大便器	<input type="radio"/> 洋風大便器 (洗浄式便座	<input type="radio"/> 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 <input type="radio"/> 有 ・ 無)					
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (・ ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)					
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)		
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	・ 電磁調理器付)		
	・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)				
(10) その他	・						
	・						
	・						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	2床室	17㎡以上		面積表参照

(1) 部屋の用途	一般病室に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①診療報酬算定に係る療養環境加算の条件を確保すること。 ②ベッド間はカーテンによる仕切りとし、カーテンレールは縦首防止のものを使用すること。 ③病室用の収納ロッカーを2台設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)					
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(手元灯)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し					
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	4床室	33㎡以上		面積表参照

(1) 部屋の用途	一般病室に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	4人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①診療報酬算定に係る療養環境加算の条件を確保すること。 ②ベッド間はカーテンによる仕切りとし、カーテンレールは縦首防止のものを使用すること。 ③病室用の収納ロッカーを4台設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)					
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(手元灯)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	ナースステーション	50㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	看護の執務に使用する。					備考
	隣接する室名	診察室、観察室、カンファレンスルーム				
	近接する室名	保護室ゾーン、一般病室、面接室、リネン室、汚物処理室、食堂・デイルーム、喫煙室、多目的室、休憩室、職員トイレ・シャワー室				
(2) 使用人数	平均在室者数	2~20人	最大在室者数	25人		
(3) 設計上の留意点	①当該病棟内の諸室への移動距離が短く、病棟内の患者の活動が見やすい位置に配置すること。 ②共用の廊下を通らずに、保護室ゾーンに直接出入り出来るようにすること。 ③カウンター上部は、全面窓として、与薬・患者対応用の開閉窓口を設けること。 ④③のカウンター室内側は、執務用カウンターを設置すること。 ⑤カウンターの端部は車椅子への対応ができるものとする。当該部分は、患者の乗り越え防止の措置を施すこと。 ⑥壁面に収納ユニット(造り付け)を設けること。(W=3,600) ⑦向精神薬等の薬品専用保管棚を設けること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ⑧観察モニターは患者から見えない位置で、保護室、個室を観察できるよう設置すること。 ⑨ローパーテーションで仕切られた看護師長執務スペースを確保すること(本要求水準書「別添資料5 機器備品リスト」参照)。					
(4) 仕上材の留意点	床はOAフロアとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> (段調光)				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()				
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通	
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器 <input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製) <input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				洗面器2ヶ所
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付) <input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
	(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	診察室	10㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	患者の診察に使用する。					備考
	隣接する室名	ナースステーション、処置室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	7人		
(3) 設計上の留意点	①出入口は、ナースステーション、処置室および廊下の3方向に設置すること。 ②壁掛式のシャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	処置室	10㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	患者の一般的なケガ等の処置および治療に使用する。					備考
	隣接する室名	診察室、観察室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点	①出入口は、診察室、観察室、廊下の3方向に設置すること。 ②点滴フック(縦首防止タイプ)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	観察室	15㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	緊急時の措置、感染症患者および合併症患者を含めた患者の症状観察に使用する。					備考
	隣接する室名	ナースステーション、処置室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点	①出入口は、ナースステーション、処置室、廊下の3方向に設置すること。 ②ナースステーション側の壁は内部観察が可能なように腰上を全面窓とすること。 ③②の窓はブラインド内蔵とすること。 ④電動ギャッジベッド(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を使用すること。 ⑤天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()	
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()		
臭気	強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器	小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し
		家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	面会室	15㎡以上		面積表参照

(1) 部屋の用途	患者と患者家族、知人との面会に使用する。					備考				
	隣接する室名									
	近接する室名									
(2) 使用人数	平均在室者数	2~5人	最大在室者数	7人						
(3) 設計上の留意点	①病棟入口の近傍で、入口からナースステーションまでの間に設置し、患者が直接行けないよう工夫すること。 ②パーテーションで仕切り3室とすること。 ③パーテーションの欄間はオープンとすること。 ④洗面器は全体で1ヶ所とし、3室で利用できるよう工夫すること。									
(4) 仕上材の留意点										
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉									
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()							
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()							
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()							
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール					
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転					
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)								
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()					
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()						
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス						
		<input type="checkbox"/> 一般排水								
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)				
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し					
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他										
(11) 備考										

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	面接室	8㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	心理検査や精神保健福祉士による、患者および家族の面談に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	2~4人	最大在室者数	7人		
(3) 設計上の留意点	①扉の窓はブラインドを内蔵したものをを使用すること。 ②ナースステーションとの間にインターホンを設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作)		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	カンファレンスルーム	18㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	看護師等の交替時の引継ぎやカンファレンスに使用する。					備考	
	隣接する室名	ナースステーション、休憩室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	15~20人	最大在室者数	20人			
(3) 設計上の留意点	①ナースステーションから、直接出入ができるようにすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °℃ %、暖房時 °℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器	<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡		<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	汚物処理室	10㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	汚物等で汚れた患者の下着の一時処理および集積に使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名	ナースステーション、病棟入口						
(2) 使用人数	平均在室者数	-		最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①病棟入口の近くで、ナースステーションに近接させること。 ②回収業者が病棟に入らず直接、不潔リネンを回収できるようにすること。 ③壁面(天井まで)に収納棚(奥行き60cm程度)を設けること。							
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも清掃しやすいものとする。							
(5) 扉	・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉							
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()						
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()						
	調光	・ 要 ・ ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール			
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	○ 無し	災害時運転			
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	24h運転		
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()			
	特殊排気	局所排気(フード)			その他()			
臭気	○ 強(脱臭装置	○ 要	・ 不要)	・ 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス				
		○ 一般排水						
	便器	和風大便器	洋風大便器	(洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		幼児用洋風大便器		幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	○ 洗面器	(○ 自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)
		鏡		(・ ガラス製	・ ステンレス製)		
		ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)		
		身障用洗面器	洗髪洗面器	○ 汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
	流し	家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)		
医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	リネン室	10㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	清潔リネン・寝具類の保管に使用する。					備考			
	隣接する室名								
	近接する室名	ナースステーション、病棟入口							
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-					
(3) 設計上の留意点	①病棟入口の近くで、ナースステーションに近接させること。 ②リネン業者が病棟の奥まで入らず、搬出入できるようにすること。								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	・ 開き扉								
	・ 引き戸								
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()						
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール				
	観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)							
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)							
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス					
		・ 一般排水							
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)		
		・ ステンレス製(・ 和風便器					・ 洋風便器)(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)		・ 洗面化粧台(・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)					
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)			
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽		・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)							
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	食堂・デイルーム	面積表参照		

(1) 部屋の用途	患者の食事や談話に使用する他、集団療法や作業療法、リクリエーションなどデイルームとしても使用する。					備考
	隣接する室名	多目的室、パントリー、喫煙室				
	近接する室名	ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	50人	最大在室者数	60人		
(3) 設計上の留意点	①ナースステーションの近傍で、内部観察、緊急対応のために、ナースステーションから行きやすい位置に配置すること。 ②廊下に面する部分は、ローパーテーションまたはプランターボックスなどで仕切ること。 ③多目的室との壁は、移動間仕切とし、多目的室と一体で使えるようにすること。 ④隣接のパントリー間に配膳車の出入が可能な扉を設けること。 ⑤ボックス型の公衆電話コーナーを2ヶ所設けること。 ⑥テレビは、患者が直接触れることができない場所に設置すること。 ⑦給茶器(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。 ⑧診療報酬算定に係る療養環境加算の条件を確保すること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	扉なし ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉					
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()				
	調光	・ 要 ・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	○ TV端子		TV端子2ヶ所
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器 ・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器 ・ 幼児用小便器 ・ 小便器(自動)				
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
		○ 鏡 (・ ガラス製 ○ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し ・ 洗濯流し
		○ 家庭用シンク(○ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)				
		・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	多目的室	30㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	OT、集団精神療法、SST、患者の読書室などに使用する。						備考
	隣接する室名	食堂・デイルーム					
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	10~15人	最大在室者数	20人			
(3) 設計上の留意点	①ナースステーションの近傍で、内部観察、緊急対応のために、ナースステーションから行きやすい位置に配置すること。 ②食堂・デイルーム側の壁は、移動間仕切とし、食堂・デイルームと一体で使用できるようにすること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	観察可能なように、小窓付きとすること。 ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉						
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊 ()					
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊 ()					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	○ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	○ 冷暖房期間	無し	災害時運転		
	運転時間	○ 定時 ・ 随時 ()			夜間有	夜間無	24h運転
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)			・ その他()		
臭気	強(脱臭装置)	要	不要	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス			
		・ 一般排水					
	便器	和風大便器		洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無)		身障用大便器	
		・ ステンレス製 (・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)					
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)		洗面化粧台 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)			
		鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)					
		ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)					
身障用洗面器		洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
流し	家庭用シンク (・ 1槽 ・ 2槽		電磁調理器付)				
	医療用シンク (・ 1槽 ・ 2槽		()				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	パントリー	15㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	保温保冷車の一時保管、簡単な調理および喫茶の準備に使用する。					備考	
	隣接する室名	食堂・デイルーム、エレベーターホール					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①エレベーターホールから直接出入可能な位置に配置すること。 ②パントリーに配膳車通常2台(提案による)を搬入、一時保管し、食堂側も含め扉を施錠し、患者が入れないようにすること。 ③エレベーターホール側、食堂・デイルーム側ともに、配膳車が出入可能な扉を設けること。 ④③の扉は、ともに、施錠が可能なこと。						
(4) 仕上材の留意点	壁面は配膳車の衝突に対し、衝撃性能の高いものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他(換気量大)			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	喫煙室	10㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	患者の喫煙に使用する。						備考
	隣接する室名	食堂・デイルーム					
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	7人	最大在室者数	10人			
(3) 設計上の留意点	① 食堂・デイルームに隣接、あるいは食堂・デイルームの内部に設けること。 ② 室内の様子を外から観察できるように、腰上を全面窓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	床は耐熱仕様のものを使用すること。天井・壁は、清掃が容易なものとする。						
(5) 扉	扉なし ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉						
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	○ 定時 ・ 随時 (・ 夜間有 ・ 夜間無) ・ 24h運転					
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ○ その他(換気量大)					
(9) 給排水衛生設備	臭気	○ 強(脱臭装置 ○ 要 ・ 不要) ・ 普通					
	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器 ・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器					
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)					
		・ 幼児用洋風大便器 ・ 幼児用小便器 ・ 小便器(自動)					
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)					
		・ 鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)					
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)					
流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)						
	・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)						
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	談話室	13㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途		女子患者の談話と憩いの場として使用する。				備考			
		隣接する室名							
		近接する室名							
(2) 使用人数		平均在室者数	5人	最大在室者数	10人				
(3) 設計上の留意点		①高度ケア1病棟、総合治療2病棟を除く男女混合病棟の女子ゾーンに設けること。 ②明るく落ちついた雰囲気とすること。							
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉		・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉			
(6) 照明	照度	○ 一般		・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般		・ 特殊()					
	調光	・ 要		・ ()					
(7) 電気・通信設備		・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	○ ナースコール			
		・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	○ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)							
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)							
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス					
		・ 一般排水							
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作						・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)		・ 洗面化粧台(・ 自動水栓			
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)					
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)			
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽		・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)							
(10) その他		・		・		・			
		・		・		・			
		・		・		・			
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	私物保管庫	10㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	入院患者の私物の保管に使用する。(長期入院患者の季節外のもの、各室の収納ロッカーに入りきらないものの保管に使用する。)					備考				
	隣接する室名									
	近接する室名									
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-						
(3) 設計上の留意点	①各病棟の共用部分に設置し、施錠管理ができるようにすること。 ②1人当たり巾50cm奥行き50cm高さ50cm程度のスペースを4床室の患者の人数分用意すること。(患者ごとに衣裳ケース等で保管)また対応するスチール棚を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)									
(4) 仕上材の留意点										
(5) 扉										
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉					
(6) 照明	照度	○ 一般		・ 特殊()						
	照明器具	○ 一般		・ 特殊()						
	調光	・ 要		・ ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール					
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子						
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	○ 無し	災害時運転					
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	・ 24h運転				
	温湿度条件	一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)								
		特殊 (冷房時: °C %,暖房時 °C %)								
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()					
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()						
臭気	強(脱臭装置	要	不要)	○ 普通						
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス						
		一般排水								
	便器	和風大便器		洋風大便器 (洗浄式便座		有	無)	身障用大便器		
		ステンレス製(和風便器		洋風便器)(外部操作		有	無)	
		幼児用洋風大便器		幼児用小便器		小便器(自動)				
	洗面器	洗面器 (自動水栓		レバー水栓)		洗面化粧台(自動水栓	レバー水栓)
		鏡 (ガラス製		ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作		有		無)				
	流し	身障用洗面器		洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し			
		家庭用シンク(1槽		2槽		電磁調理器付)		
(10) その他	医療用シンク(1槽		2槽)					
(11) 備考										

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	浴室	34㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	患者の入浴に使用する。					備考	
	隣接する室名	患者シャワー室					
	近接する室名	洗面・洗濯室、患者トイレ					
(2) 使用人数	平均在室者数	6人	最大在室者数	10人			
(3) 設計上の留意点	①車椅子が浴室まで直接入れるようにすること。 ②脱衣室に患者の衣類や介助人の介助介護品が収納できる棚を設けること。 ③浴室内に、手摺りを設置すること。 ④シャワーは、隣の患者に水がかかりにくいようにブースで仕切ること。 ⑤カランの数は4～5ヶ所とすること。 ⑥脱衣室に洗面器を設けること。 ⑦浴室のカラン、シャワーは自閉水栓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくく水はけの良い材料を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(WP)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	脱衣室	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有)	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)							
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> シャワー						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	患者シャワー室	6㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	患者のシャワーに使用する。定期的入浴以外で処置の前や行事など特に汗をかいた時に使用する。					備考	
	隣接する室名	浴室					
	近接する室名	洗面・洗濯室、患者トイレ					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	4人			
(3) 設計上の留意点	①脱衣室に患者の衣類や介助人の介助介護品が収納できる棚を設けること。 ②シャワー内に、手摺りを設置すること。 ③介助者が入ることができる広さを確保すること。 ④脱衣室内に壁掛け式扇風機を設けること。 ⑤車椅子がシャワー室内まで直接入れるようにすること。 ⑥シャワーは自閉水栓とすること。 ⑦段差、勾配は最小限とすること。 ⑧脱衣室とシャワー室はカーテンで仕切ること。 ⑨突出物が少なく、かつ縦首防止に対応したものとすること。						
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくい材料を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(WP シャワー室内)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)			<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)			
	<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

脱衣室

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	患者トイレ	面積表参照		

(1) 部屋の用途	患者のトイレに使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	洗面・洗濯室、浴室、患者シャワー室					
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数		-			
(3) 設計上の留意点	<p>①車椅子用トイレを男女共用で1ヶ所設けること。 ②車イス用トイレの扉および大便器ブースは、施錠開放機能付とすること。 ③掃除用具庫は施錠付きとすること。 ④大便器は前面掃除口付とすること。 ⑤車椅子利用者トイレは、「大阪府福祉のまちまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥~⑪、⑭を適用すること。 ⑥その他のトイレは、「大阪府福祉のまちまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①~④及び〈1以上の便所〉①、②、⑭を適用すること。</p>						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	扉不要 ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉						
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	○ 無し	災害時運転		
	運転時間	定時	随時 ()	夜間有	夜間無	24h運転	
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)			その他()		
臭気	○ 強(脱臭装置 ○ 要)		・ 不要	・ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水		・ 給湯	・ ガス		
		○ 一般排水					
	便器	○ 和風大便器		○ 洋風大便器 (洗浄式便座 ○ 有)	・ 無	○ 身障用大便器	大便器はセンサー式
		・ ステンレス製(和風便器 洋風便器) (外部操作 ・ 有)					
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		○ 小便器(自動)	
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓 レバー水栓)		洗面化粧台(自動水栓 レバー水栓)			
		○ 鏡 (ガラス製 ○ ステンレス製)					
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 有)		・ 無			
流し	○ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	○ 掃除流し	・ 洗濯流し	
	・ 家庭用シンク(1槽)		・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
	・ 医療用シンク(1槽)		・ 2槽				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	休憩室	15㎡	面積表参照	

(1) 部屋の用途	看護職員の休憩および食事に使用する。					備考	
	隣接する室名	カンファレンスルーム					
	近接する室名	ナースステーション、職員トイレ・シャワー室					
(2) 使用人数	平均在室者数	8~10人	最大在室者数	15人			
(3) 設計上の留意点	①カンファレンスルームと、廊下側の2ヶ所に扉を設けること。 ②スタッフ人数分の小型私物ロッカーを設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	無し	災害時運転		
	運転時間	定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有)	夜間無)	24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
臭気	強(脱臭装置)	要	不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	有	無)	身障用大便器	
		ステンレス製(和風便器		洋風便器)	(外部操作	有	無)
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	洗面器 (自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓	レバー水栓)
		鏡 (ガラス製	ステンレス製)			
		ステンレス製手洗器(外部操作		有	無)		
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		2槽	電磁調理器付)		
医療用シンク(1槽	2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	職員トイレ・シャワー室	面積表参照		

(1) 部屋の用途	職員専用のトイレ、シャワーに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション、休憩室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人		
(3) 設計上の留意点	①トイレは男女それぞれ1室(各3㎡程度)として、シャワーは共用で1室(4㎡程度)とすること。 ②脱衣室とシャワー室とを分けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(WP シャワーユニット内)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="radio"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="radio"/> シャワーユニット					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	共通	倉庫	10㎡		面積表参照

(1) 部屋の用途	機材・雑品等の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①各病棟の共用部分に設置し、施設管理ができること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	保護室前室	(8㎡)	1	(8㎡)

(1) 部屋の用途	感染症病床の空気が廊下に流出しないための陰圧調節に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	保護室ゾーン、(感染症病床)診察室					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	保護室	13㎡以上	2	26㎡以上

(1) 部屋の用途	感染症患者のうち、精神疾患が重症な患者の保護、隔離および観察に使用する。					備考					
	隣接する室名										
	近接する室名	総合治療1病棟、総合治療1病棟のナースステーション、デイルーム、保護室前室									
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人							
(3) 設計上の留意点	①一般成人病棟の保護室(A)と同様の仕様とすること。 ②個室3室とともにひとつのゾーンを形成し、総合治療1病棟の他の患者と接することのないように隔離すること。										
(4) 仕上材の留意点	一般成人病棟の保護室(A)と同様の仕様とすること。										
(5) 扉	一般成人病棟の保護室(A)と同様の仕様とすること。										
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()								
	照明器具	・ 一般	<input type="radio"/> 特殊(保護カバー)								
	調光	<input type="radio"/> 要	・ ()								
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="radio"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること					
	<input type="radio"/> 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子							
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	・ 冷暖房期間	・ 無し	<input type="radio"/> 災害時運転						
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	<input type="radio"/> 24h運転					
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)									
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)									
	特殊空調	・ 陽圧	<input type="radio"/> 陰圧	<input type="radio"/> 感染症対応	<input type="radio"/> その他(HEPAフィルター)						
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		<input type="radio"/> その他(HEPAフィルター)							
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	・ 不要)	・ 普通							
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス							
		<input type="radio"/> 一般排水									
	便器	・ 和風大便器					・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		<input type="radio"/> ステンレス製(・ 和風便器	<input type="radio"/> 洋風便器)	(外部操作	<input type="radio"/> 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)					
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)		
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)					
		<input type="radio"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="radio"/> 有		・ 無)					
流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し						
	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)						
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)							
(10) その他											
(11) 備考											

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	個室	13㎡以上	3	39㎡以上

(1) 部屋の用途	感染症患者の病室として使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	総合治療病棟1、総合治療1病棟のナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人			
(3) 設計上の留意点	①成人病棟の個室と同様の仕様とすること。 ②保護室2室とひとつのゾーンを形成し、総合治療1病棟の他の患者と接することのないように隔離すること。						
(4) 仕上材の留意点	一般成人病棟の個室と同様の仕様とすること。						
(5) 扉	一般成人病棟の個室と同様の仕様とすること。						
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有)	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	診察室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	感染症病床患者の診察に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	総合治療1病棟のナースステーション、保護室前室				
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①保護室前室から入室できるようにすること。 ②一般の成人病棟の診察室と同様の仕様にする。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転			
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要)		<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	デイルーム	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	感染症患者の食事や談話のスペースに使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名	総合治療1病棟のナースステーション、保護室						
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	5人				
(3) 設計上の留意点	①公衆電話の設置スペースを設けること。 ③テレビは、患者が直接触れることのできない場所に設置すること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	扉なし ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉							
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()					
	調光	・ 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール			
	観察カメラ	観察モニター	○ 時計	○ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	○ 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	○ 陰圧	○ 感染症対応	○ その他(HEPAフィルター)			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		○ その他(HEPAフィルター)				
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス				
		○ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作					・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)		
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)			
		・ ステンレス製手洗器(外部操作			・ 有	・ 無)		
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)		
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	シャワー室	8㎡	1	8㎡

(1) 部屋の用途	感染症病床患者の入浴に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	総合治療1病棟のナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4人			
(3) 設計上の留意点	①車椅子がシャワー室まで直接入れるようにすること。 ②脱衣室に患者の衣類や介助人の介助介護品が収納できる棚を設けること。 ③脱衣室に洗濯機・乾燥機の設置スペースを設けること。 ④シャワー室内に、手摺りを設置すること。 ⑤脱衣室に壁掛式扇風機を設置すること。 ⑥脱衣室に洗面器を設けること。 ⑦シャワーは自閉水栓とすること。 ⑧段差、勾配は最小限とすること。 ⑨脱衣室とシャワー室はカーテンで仕切ること。 ⑩突出物が少なく、かつ縊首防止に対応したものとすること。 ⑪介助人が入ることのできる広さを確保すること。						
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくく水はけの良い材料を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(WP)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他(HEPAフィルター)			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	汚物処理室	8㎡	1	8㎡

(1) 部屋の用途	汚物等で汚れた患者の下着の一時処理および集積に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	総合治療1病棟のナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①不潔リネン類の回収がしやすいように、感染症病床前室に近接させること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも清掃しやすいものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="radio"/> 陰圧	<input type="radio"/> 感染症対応	<input type="radio"/> その他(HEPAフィルター)		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="radio"/> その他(HEPAフィルター)			
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="radio"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	成人病棟部門	感染症病床	排気処理機械室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	感染症病床の空気を浄化するための空調機器を設置する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="radio"/> その他(HEPAフィルター)			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積		
	児童思春期部門	共通	エントランス	(16㎡)	1	(16㎡)		
(1) 部屋の用途	児童・思春期病棟の玄関、風除室に使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名	事務室(受付・会計・薬局)						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-				
(3) 設計上の留意点	①玄関に大きな庇を設け、車送迎時に雨に濡れないで入れるようにすること。 ②病棟ナースステーションとインターホンでつなぐこと。 ③玄関とエントランスの間の扉は、施錠可能な手動式の扉とすること。 ④エントランスと待合の間の扉は、自動扉(2ヶ所タッチ式)とすること。 ⑤ストレッチャー(1台)、車椅子置場(1台)、傘立て(50本入1台)を収納するスペースを有すること。 ⑥上記収納スペースは、格納物が不用時は来訪者に目立たないようにすること。							
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくく水はけの良い材料とすること。							
(5) 扉	児童患者が1人で外に出ることができないものとする。							
	<input type="radio"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="radio"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	調光	・ 要 ()						
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	<input type="radio"/> インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス				
		・ 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作	・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	共通	通学用入口	(10㎡)	1	(10㎡)

(1) 部屋の用途	児童の通学用玄関、風除室に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	面会室、(医務局)倉庫、(児童病床)倉庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数		-		
(3) 設計上の留意点	①病棟ナースステーションとカメラ付インターホンでつなぐこと。 ②外部からの扉は病棟ナースステーションから遠隔操作により施錠できること。					
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくく水はけの良い材料とすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	事務室(受付・会計・薬局)	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	児童思春期外来の総合案内受付、医事、会計、投薬等の執務に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	カルテ室、エントランス、(医事)事務室(受付・会計・執務)、(薬局)調剤室				
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	<p>①医事・薬局業務は、本館棟の職員が対応するため、本館棟の事務室(受付・会計・執務)と近接させ、行き来が容易な通路を薬局と共有で設けること。</p> <p>②受付・窓口カウンターは本館事務室の④～⑧と同様の仕様とすること。</p> <p>③本館棟の外来側から操作ができる投薬表示板を設けること。</p> <p>④外来患者の薬の交付及び相談ができるスペースを確保すること。</p> <p>⑤外来診療部門の医事の業務に対応できるよう窓口をそれぞれに設けること。</p>					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	カルテ室	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	電子カルテへの移行時期の外来患者アクティブカルテの保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	事務室(受付・会計・薬局)、(外来)ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	1~2人	最大在室者数	4人			
(3) 設計上の留意点	①移動棚(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	思春期外来待合	(15㎡)	1	(15㎡)

(1) 部屋の用途	思春期外来者や保護者等の待合に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	(思春期外来)診察室、ナースステーション、思春期外来患者トイレ					
(2) 使用人数	平均在室者数	10~20人	最大在室者数	25人			
(3) 設計上の留意点	①(思春期外来)診察室に近接させ、児童外来待合とは、できる限り距離を置いて配置すること。 ②ウォータークーラーを(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)設置すること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも安全性が高く、汚れや破損時に手入れが簡単にできる素材を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(保護カバー)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水		<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	児童外来待合	(70㎡)	1	(70㎡)

(1) 部屋の用途	児童外来患者や保護者等の待合に使用する。					備考	
	隣接する室名	家族待合室					
	近接する室名	(児童外来)診察室、ナースステーション、児童外来患者トイレ					
(2) 使用人数	平均在室者数	30~40人	最大在室者数	50人			
(3) 設計上の留意点	①(児童外来)診察室に近接させ、思春期外来待合とは、できる限り距離を置いて配置すること。 ②廊下側は腰壁とし、内部が観察できるよう上部窓とすること。 ③内部は多様な症状や年齢にあわせ、ローパーテーションや幼児用家具などで下記ア～エのエリアにわけること。 ア.一般待合部分 イ.TV・ビデオが見ることができるコーナー(25㎡程度) ウ.人の視線が気になる人や、一人でゆったり過ごしたい人のコーナー(7.5㎡程度) エ.多動性のある子供や幼児が安全に遊べるプレイエリア(4㎡程度) ④子供向けの明るく親しみやすい雰囲気とすること。 ⑤TVは患者が直接手を触れないようにすること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも安全でクッション性が高く、汚れや破損時に手入れが簡単にできる素材を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	家族待合室	(15㎡)	1	(15㎡)

(1) 部屋の用途	特別外来療育患者の親、兄弟の待合に使用する。					備考	
	隣接する室名	児童外来待合					
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	8人	最大在室者数	12人			
(3) 設計上の留意点	① 子供向けの明るく親しみ易い雰囲気とすること。 ② 観察モニターは、グループ療法室及び個別指導室に設置した観察カメラを通して患者を観察し、同時に8時間録画できる機能(合計6台分)を備えること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも安全でクッション性が高く、汚れや破損時に手入れが簡単にできる素材を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗淨式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	診察室1～5	12㎡	5	60㎡

(1) 部屋の用途	外来患者の初診及び再診に使用する。					備考		
	隣接する室名	診察室5は処置室に隣接						
	近接する室名	(外来)ナースステーション、診察室4は処置室に近接、面接室1・2、児童外来待合、思春期外来待合						
(2) 使用人数	平均在室者数	2～3人	最大在室者数	6人				
(3) 設計上の留意点	①児童外来用診察室、3室(診察室1・2・3)、思春期外来用診察室、2室(診察室4・5)とすること。 ②診察室1・2・3(児童)、外来ナースステーション、処置室、診察室4・5(思春期)の順に配置すること。 ③診察室1・2・3(児童)の診察室後方通路側の扉にマジックミラーを設置し行動観察できるようにすること。 ④診察室1・2・3(児童)には、行動観察をするために、児童患者を自由に遊ばせるスペースを約4㎡設けること。 ⑤診察室1・2・3(児童)においては、パソコンのキーボード、電話機等は、患者にいたずらされないよう机の引き出しに収納できるものすること。 ⑥廊下及び診察室後方通路、2方向への出入口を設けること。							
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()						
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)						
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()						
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール			
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転			
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()			
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水						
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		(
		<input type="checkbox"/> 外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
		<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)				
流し	<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)			
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し			
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)			
(10) その他								
(11) 備考								

洗面器は、思春期にのみ必要、児童は不要

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	処置室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	診察後の処置(注射、投薬、座薬処置、採血、採尿等)に使用する。					備考
	隣接する室名	(外来)ナースステーション、診察室4				
	近接する室名	診察室5、面接室1・2				
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	5人		
(3) 設計上の留意点	①(外来)ナースステーションに隣接させ、相互に出入りができるように扉を設けること。 ②処置ベッドはカーテンで仕切るようにすること。 ③天井に点滴レール(自殺防止タイプ)を設置すること。 ④壁掛式シャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	静養室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	パニックに陥った患者や、ロビーで待てない患者などの安静と症状の安定を図ることに使用する。(患者、患者兄弟の授乳室として使用することがある。)					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	(外来)ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	面接室1・2	8㎡	2	16㎡

(1) 部屋の用途	入院、社会復帰、退院後のケア、通学、医療費などの相談に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	診察室、処置室、(外来)ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	3人	最大在室者数	6人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	児童外来患者トイレ	(8㎡)	2	(16㎡)

(1) 部屋の用途	児童の外来患者のトイレに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	児童外来待合				
(2) 使用人数	平均在室者数	-		最大在室者数	-	
(3) 設計上の留意点	<p>①男女別に設け、各ブースの扉の鍵は施錠開放機能付とすること。 ②洗面器は幼児用、一般用と二種の高さを設けること。 ③掃除用具入れを設けること。 ④洋風大便器は幼児用便座付きとすること。 ⑤小便器は子供が利用可能なタイプとすること。 ⑥「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び1以上の便所)①、②を適用すること。</p>					
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。					
(5) 扉	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉 					
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般 ・ 特殊()				
	調光	・ 要 ・ ()				
(7) 電気・通信設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ LAN ・ 観察カメラ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電子カルテ ・ 観察モニター 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話 ・ 時計 	<ul style="list-style-type: none"> ・ インターホン ・ TV端子 	○ ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	・ 随時 ()	・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ・ その他()				
臭気	○ 強(脱臭装置) ○ 要 ・ 不要) ・ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水		・ 給湯	・ ガス	
		○ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器 ○ 洋風大便器 (洗浄式便座 ○ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		○ 小便器(自動)
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓 ・ レバー水栓)		・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)		
		○ 鏡 (・ ガラス製 ○ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	○ 掃除流し	・ 洗濯流し	
	・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)					
	・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)					
(10) その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ 					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	車椅子利用者トイレ	(5㎡)	1	(5㎡)

(1) 部屋の用途	車椅子利用者用に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①車椅子利用者トイレの扉の鍵は施錠開放機能付とすること。 ②介助者が入れるように十分なスペースを確保すること。 ③「大阪府福祉のまちまづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③～⑩を適用すること。						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	一般外来	倉庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	外来で使用する機材、関係書類等の保管・管理に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	—	最大在室者数	—			
(3) 設計上の留意点	①開架式の棚(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	臨床心理	訓練心理室	16㎡	2	32㎡

(1) 部屋の用途	検査用玩具、文具、本、テスト用紙などを使った検査を行い、患者の動きや日常動作などを観察し、診断評価のために使用する。					備考
	隣接する室名	観察室				
	近接する室名	プレイルーム、患者トイレ				
(2) 使用人数	平均在室者数	2~4人	最大在室者数	5人		
(3) 設計上の留意点	①2室の間に観察室を設けること。 ②各訓練心理室と観察室との壁にマジックミラーを設けること。 ③マジックミラーは使用しない時は、スライドパネルなどで隠蔽できるものとする。こと。 ④おもちゃ及び文具を収納する3m×45cm×2.1mの扉付のクローゼットを設けること。 ⑤観察室で録画するため、室内の音声及び映像を観察室へ伝えることが可能な観察カメラ1台を設置すること。 ⑥インターホンをスタッフルーム及び外来ナースステーションと結ぶこと。					
(4) 仕上材の留意点	明るい色調とすること。落書きの拭き取りが容易なものとする。床、壁ともにクッション性の高いものとする					
(5) 扉	・ 開き扉 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自動扉 <input type="checkbox"/>					
(6) 照明	照度	○ 一般 <input type="checkbox"/> 特殊 (<input type="checkbox"/>)				
	照明器具	・ 一般 <input type="checkbox"/> 特殊 (保護カバー <input type="checkbox"/>)				
	調光	・ 要 <input type="checkbox"/> 不要 (<input type="checkbox"/>)				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	○ インターホン	・ ナースコール	
	○ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転 <input type="checkbox"/>				
	運転時間	・ 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/>	・ 24h運転 <input type="checkbox"/>			
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	・ 陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧 <input type="checkbox"/>	・ 感染症対応 <input type="checkbox"/>	・ その他 (<input type="checkbox"/>)		
	特殊排気	・ 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> 局所排気(その他) (<input type="checkbox"/>)				
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス		
		一般排水				
	便器	・ 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> 身障用大便器 <input type="checkbox"/>				
		・ ステンレス製 (<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)				
		・ 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動) <input type="checkbox"/>				
	洗面器	・ 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		・ 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)				
		・ 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/>	汚物流し <input type="checkbox"/>	掃除流し <input type="checkbox"/>	洗濯流し <input type="checkbox"/>	
	流し	・ 家庭用シンク (<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
・ 医療用シンク (<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	臨床心理	観察室	5㎡以上	2	10㎡以上

(1) 部屋の用途	プレイルーム、訓練心理室及び集団運動療法室における検査等の観察、ビデオ撮影のために使用する。					備考
	隣接する室名	プレイルーム、訓練心理室				
	近接する室名	患者トイレ				
(2) 使用人数	平均在室者数	1~2人	最大在室者数	4人		
(3) 設計上の留意点	①プレイルーム2室の間と、訓練心理室2室の間に2箇所に分けること。 ②ビデオカメラDVD用埋込み配線を設けること。 ③観察モニターは、プレイルーム、訓練心理室及び集団運動療法室に設置した観察カメラを通して患者を観察し、同時に8時間録画できる機能(合計6台分)を備えること。					
(4) 仕上材の留意点	吸音性の高いものとする。床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応 <input type="checkbox"/> その他()			
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()				
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置) <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要) <input type="checkbox"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水 <input type="checkbox"/> 給湯		<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器		<input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し			
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
(10) その他	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	臨床心理	患者トイレ	(5㎡)	2	(10㎡)

(1) 部屋の用途	心理検査患者のトイレに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	心理検査関連諸室				
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数		-		
(3) 設計上の留意点	①男女別に設け、各ブースの扉の鍵は施錠開放機能付とすること。 ②掃除用具入れを設けること。 ③「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト く(各便所)①～④及びく(以上の便所)①、②、④を適用すること。					
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	災害時運転	
	運転時間	定時	随時 ()	夜間有	夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)			
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()	
	特殊排気	局所排気(フード)			その他()	
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水		給湯	ガス	
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		身障用大便器
		ステンレス製(和風便器 洋風便器)(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 レバー水栓)		洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	家庭用シンク(1槽		2槽	電磁調理器付)	
医療用シンク(1槽		2槽	()			
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	臨床心理	倉庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	トランポリン、マット、跳び箱等の保管に利用する。					備考	
	隣接する室名	集団運動療法室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	<input type="radio"/> 開き扉		<input type="checkbox"/> 引き戸		<input type="checkbox"/> 自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	特別外来療育	集団運動療法室	120㎡	1	120㎡

(1) 部屋の用途	集団による運動機能訓練、学校関係者等との学習会や講演会等に使用する。					備考	
	隣接する室名	(臨床心理)倉庫					
	近接する室名	個別指導室					
(2) 使用人数	平均在室者数	20人	最大在室者数	30人			
(3) 設計上の留意点	①車椅子での利用に対応すること。 ②トランポリン設置部分は、トランポリン面から4m以上の天井高さを確保すること。 ③ハンモック、特殊ブランコなどの遊具を設置できるように、天井吊りフック4箇所を設けること。(天井内補強を含む) ④観察室で録画するため、室内の音声及び映像を観察室へ伝えることが可能な観察カメラ2台(強化ガラスなどで保護)を設置すること。 ⑤巨大ブロック、積み木、ボールなどを収納する3m×45cm×2.1mの収納庫(扉付のクローゼット)を設けること。 ⑥電話機を納める収納庫を設けること。						
(4) 仕上材の留意点	明るい色調とすること。床は安全性のものとする。床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> トランポリン	<input type="checkbox"/> バasketボール用ゴールポスト		<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> 巧技台	<input type="checkbox"/> 鉄棒		<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	特別外来療育	グループ療法室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	社会生活訓練、集団認知指導に使用する。					備考
	隣接する室名	個別指導室				
	近接する室名	教材庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	20人	最大在室者数	25人		
(3) 設計上の留意点	①隣接の個別指導室との間に子供用トイレを設け、両方から使用できるようにすること。 ②収納式の洗面器(身長120cmの患者が利用可能なこと)を設置すること。 ③家族待合室で録画するため、室内の音声及び映像を家族待合室へ伝えることが可能な観察カメラ2台を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	明るい色調とすること。床は安全性のものとする。床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	特別外来療育	個別指導室	55㎡	1	55㎡

(1) 部屋の用途	患者に対する個別認知指導、遊びや運動等を通じての判断能力養成の指導に使用する。					備考
	隣接する室名	グループ療養室				
	近接する室名	集団運動療法室				
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	10人		
(3) 設計上の留意点	①アコーディオンカーテンで仕切った準備スペース(約15㎡)を設けること。 ②隣接のグループ療法室との間に子供用トイレを設け、両方から使用できるようにすること。 ⑤家族待合室で録画するため、室内の音声及び映像を家族待合室へ伝えることが可能な観察カメラ4台を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	明るい色調とすること。床は防水性のある材料を使用すること。床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)			<input type="checkbox"/> その他()	
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		子供用トイレ
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器		<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	特別外来療育	SST室	60㎡	1	60㎡

(1) 部屋の用途	生活技能訓練、運動機能の回復訓練および調理実習等に使用する。					備考
	隣接する室名	教材庫				
	近接する室名	集団指導室				
(2) 使用人数	平均在室者数	20人	最大在室者数	30人		
(3) 設計上の留意点	①教材庫に隣接させ、直接出入りが出来るようにすること。 ②移動間仕切りで調理実習スペース(約15㎡)を設け、家庭用シンク及び吊り戸棚を設けること。 ③電気製品を多く使うので、必要なコンセント数と容量を確保すること。					
(4) 仕上材の留意点	明るい色調とし、耐水性があり、滑りにくい床材とすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要) <input type="checkbox"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	特別外来療育	教材庫	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	SST室、グループ療法室、集団指導室の教材の保管に使用する。					備考			
	隣接する室名	SST室							
	近接する室名	グループ療法室、集団指導室							
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数		-					
(3) 設計上の留意点	①SST室に隣接し直接出入りができるようにすること。 ②開架棚(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。								
(4) 仕上材の留意点									
(5) 扉	<input type="radio"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉								
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()							
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()							
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()							
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール				
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	災害時運転				
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	24h運転			
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()				
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()					
臭気	強(脱臭装置	要	不要)	<input type="radio"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス					
		一般排水							
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	有	無)	身障用大便器		
		ステンレス製(和風便器	洋風便器)	(外部操作	有	無)
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)				
	洗面器	洗面器 (自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓	レバー水栓)	
		鏡 (ガラス製	ステンレス製)					
		ステンレス製手洗器(外部操作	有	無)					
	流し	身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し			
		家庭用シンク(1槽	2槽	電磁調理器付)				
	医療用シンク(1槽	2槽)						
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	特別外来療育	集団指導室	30㎡	1	30㎡

(1) 部屋の用途	患者が療育を受けている間、保護者への医師やケースワーカーによる学習指導に使用する。親同士の懇親会に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	SST室、教材庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	20人		
(3) 設計上の留意点	①外壁窓には遮光ブラインドを設けること。 ②収納式ホワイトボード(巾1800mm程度)を設置すること。 ③集団運動療法室、個別指導室及びグループ療法室の状況が見れるように観察モニター4台を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	明るい色調とすること。床は安全性のものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置)	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作)		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	管理	医療チーム室	45㎡	1	45㎡

(1) 部屋の用途	医師の執務に使用する。					備考
	隣接する室名	スタッフルーム				
	近接する室名	会議室、職員休憩室				
(2) 使用人数	平均在室者数	7人	最大在室者数	7人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	(洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	管理	スタッフルーム	70㎡	1	70㎡

(1) 部屋の用途	保育士、PSW、心理士および児童指導員の執務に使用する。					備考
	隣接する室名	職員休憩室、医療チーム室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	16人	最大在室者数	20人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとする					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	管理	会議室	18㎡	2	36㎡

(1) 部屋の用途	職員のカンファレンス、関連機関との会議などに使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	医療チーム室					
(2) 使用人数	平均在室者数	10~15人	最大在室者数	15人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	管理	職員休憩室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	職員の休憩に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	スタッフルーム、医療チーム室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	3人			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	ナースステーション	50㎡以上	1	50㎡以上

(1) 部屋の用途	医師・看護師、指導員、保育士等職員の執務、当直引継ぎ、業務連絡等に使用する。					備考
	隣接する室名	小児科診察室、診察室、処置室、面接室、観察室、面会室				
	近接する室名	保護室ゾーン、個室、静養室、患者休養室、食堂・テイルーム、テイルーム、カンファレンス、感染性疾患対応室、多目的室、職員休憩室、倉庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	18~30人	最大在室者数	30人		
(3) 設計上の留意点	<p>①各食堂・テイルームが見渡せるようにすること。</p> <p>②保護室ゾーンに直接出入ができるようにすること。</p> <p>③カウンター上部は、全面窓として、与薬・患者対応用の開閉窓口を設けること。</p> <p>④③のカウンター室内側は、執務用カウンターを設置すること。</p> <p>⑤カウンター窓口は児童の利用にも対応できるようにすること。</p> <p>⑥カウンターの端部は車椅子への対応ができるものとする。当該部分は、患者の乗り越え防止の措置を施すこと。</p> <p>⑦観察モニターは患者から見えない位置で、保護室、個室を観察できるよう設置すること。</p> <p>⑧看護師長の執務ゾーンを確保すること。</p>					
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="radio"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="radio"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	(洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付		
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	処置室	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	診察後の患者の処置(注射、採血、採尿、身体計測、服薬、血圧測定等)に使用する。					備考			
	隣接する室名	小児科診察室、診察室、ナースステーション							
	近接する室名								
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	5人					
(3) 設計上の留意点	①出入口は、ナースステーション、廊下の2方向に設置すること。								
(4) 仕上材の留意点	OAフロアとすること。								
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉								
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()						
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()						
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール				
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転			
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)							
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)							
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()				
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()					
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス					
		<input type="checkbox"/> 一般排水							
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作					<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)			
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し			
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	感染性疾患対応室	12㎡	1	12㎡

(1) 部屋の用途	麻疹、水疱瘡、流行性耳下腺炎などの伝染性疾患児の治療や回復経過の観察等に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	4人			
(3) 設計上の留意点	①個室と同様の仕様とすること。						
(4) 仕上材の留意点	床、壁面はクッション性の高いものとする						
(5) 扉	扉の材質は、堅牢かつ衝撃を吸収できるものとする。						
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般	<input type="radio"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="radio"/> 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	<input type="radio"/> 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		・ レバー水栓)		・ 洗面化粧台(
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	面接室	8㎡	1	8㎡

(1) 部屋の用途	患者や家族との面接、相談、症状や治療方針の説明、指導などに使用する。					備考
	隣接する室名	ナースステーション				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	8人		
(3) 設計上の留意点						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)			<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	カンファレンスルーム	18㎡	1	18㎡

(1) 部屋の用途	看護師の業務引継、症状や診療方針の検討に使用する。医師、心理士、看護師、ケースワーカー、保育士、指導員の執務室として使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	20人			
(3) 設計上の留意点	①緊急時に看護師等が病室、保護室エリアへ速やかに移動できる場所に配置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (・ 夜間有	○ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他	・						
	・						
	・						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	パントリー	15㎡	1	15㎡

(1) 部屋の用途	保温保冷車の一時保管、簡単な調理および喫茶の準備に使用する。					備考
	隣接する室名	食堂・デイルーム				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数		-		
(3) 設計上の留意点	<p>①直接病棟内を経由することなく、エレベーターホールから直接出入可能な位置に配置すること。 ②パントリーに配膳車通常2台(提案による)を搬入、一時保管し、食堂側も含め扉を施錠し、患者が入れないようにすること。 ③エレベーターホール側、食堂・デイルーム側ともに、配膳車が出入可能な扉を設けること。 ④③の扉は、ともに、施錠が可能なこと。 ⑤おやつや食器の収納棚を設けること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照) ⑥病棟ナースステーションとインターホンでつなぐこと。</p>					
(4) 仕上材の留意点	壁面は配膳車の衝突に対し、衝撃性能の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	<input type="radio"/> インターホン	ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 ()	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="radio"/> その他(換気量大)		
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 ()		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製()		<input type="checkbox"/> 外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 ()		<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台()
		<input type="checkbox"/> 鏡 ()		<input type="checkbox"/> ステンレス製		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
	流し	<input type="radio"/> 家庭用シンク()		<input type="radio"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)
<input type="checkbox"/> 医療用シンク()		<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	患者休養室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	一時的に症状が悪化した患者を休養させ、症状の推移を観察するために使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人			
(3) 設計上の留意点	①廊下に面する壁は腰壁とし、上部観察窓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	リネン室	7.5㎡以上	2	15㎡以上

(1) 部屋の用途	清潔寝具類やリネンの保管に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①児童ゾーン、思春期ゾーンに1ヶ所ずつ設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他	・						
	・						
	・						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	職員トイレ・シャワー室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	職員用のトイレ、シャワー。シャワーは、患者の排便処理等で汚れた場合に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	職員休憩室					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①トイレは男女それぞれ1室(各3㎡程度)として、シャワーは共用で1室(4㎡程度)とすること。 ②脱衣室とシャワー室とを分けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(WPシャワーユニット内)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> シャワーユニット						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	病棟共通	宿直室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	指導員や保母の宿直に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	1人		
(3) 設計上の留意点	①病棟階に設けられない場合は、エレベーターや階段室に近接させること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉						
	<input type="radio"/> 開き扉		<input type="radio"/> 引き戸		<input type="radio"/> 自動扉	
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(WPシャワーユニット内)			
	調光	<input type="radio"/> 要 <input type="radio"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="radio"/> 電子カルテ	<input type="radio"/> 電話	<input type="radio"/> インターホン	<input type="radio"/> ナースコール	
	<input type="radio"/> 観察カメラ	<input type="radio"/> 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="radio"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="radio"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無)	<input type="radio"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="radio"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="radio"/> 陽圧	<input type="radio"/> 陰圧	<input type="radio"/> 感染症対応	<input type="radio"/> その他()	
	特殊排気	<input type="radio"/> 局所排気(フード)		<input type="radio"/> その他()		
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	<input type="radio"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="radio"/> ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="radio"/> 和風大便器 <input type="radio"/> 洋風大便器 (<input type="radio"/> 洗浄式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無) <input type="radio"/> 身障用大便器				
		<input type="radio"/> ステンレス製(<input type="radio"/> 和風便器 <input type="radio"/> 洋風便器) (<input type="radio"/> 外部操作 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無)				
		<input type="radio"/> 幼児用洋風大便器		<input type="radio"/> 幼児用小便器		<input type="radio"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="radio"/> レバー水栓) <input type="radio"/> 洗面化粧台(<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="radio"/> レバー水栓)				
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="radio"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)				
		<input type="radio"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無)				
	流し	<input type="radio"/> 身障用洗面器	<input type="radio"/> 洗髪洗面器	<input type="radio"/> 汚物流し	<input type="radio"/> 掃除流し	<input type="radio"/> 洗濯流し
		<input type="radio"/> 家庭用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽 <input type="radio"/> 電磁調理器付)				
<input type="radio"/> 医療用シンク(<input type="radio"/> 1槽 <input type="radio"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="radio"/> シャワーユニット					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	保護室	14㎡以上	3	42㎡以上

(1) 部屋の用途	自傷他害や興奮状態にある患者を保護・隔離し、症状の安定を図るために使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション、観察室、保護室シャワー室				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①保護室ゾーンを設け、他の病室とは分離すること。 ②保護室ゾーンは、ナースステーションに隣接させ、直接出入できるように扉を設けること。 ③成人病棟部門保護室(A)の仕様①～⑩と同様とすること。					
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。					
(5) 扉	成人病棟部門保護室(A) (3) ⑥、⑦、⑧、⑨参照。					
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)			<input type="checkbox"/> その他()	
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

ステンレス洋風便器の排水管は床下床面に掃除口を設けること。

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	個室	12㎡以上	4	48㎡以上

(1) 部屋の用途	顕著な器物破損行為はないが、他の患者と一緒に生活ができない患者及び保護室から一般室に移る前の観察期間の患者に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	2人			
(3) 設計上の留意点	①器具やその取り付け高さは、児童の利用に適したものとすること。 ②4室のうち2室のベッドは、木製の箱型(転落防止付き)で、幼児から中学生まで使用できるもので抑制が可能とすること。 ③4室のうち2室のベッドは、成人病棟の個室と同様、分解できるものとすること。 ④天井高は3m程度とすること。 ⑤扉は引き戸としブラインド内臓額縁窓付きとすること。 ⑥廊下・病室間の扉は、ベッドが搬入可能な幅を確保すること。						
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。						
(5) 扉	<input type="radio"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 ・ <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	・ 一般 <input type="radio"/> 特殊(保護カバー)					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN ・ 電子カルテ ・ 電話 ・ インターホン <input type="checkbox"/> ナースコール <input type="checkbox"/> 観察カメラ ・ 観察モニター <input type="checkbox"/> 時計 ・ TV端子					ナースコールは音声感知式とすること	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 ・ 無し ・ 災害時運転					
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 ・ 夜間無) ・ 24h運転					
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 ・ 陰圧 ・ 感染症対応 ・ その他()					
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) ・ その他()					
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置 <input type="checkbox"/> 要 ・ 不要) ・ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水 ・ 給湯 ・ ガス <input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 ・ 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器 <input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 ・ 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 ・ 有 ・ 無) <input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 ・ 幼児用小便器 ・ 小便器(自動)					
		洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 ・ レバー水栓) <input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 ・ ステンレス製)				
			<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無) <input type="checkbox"/> 身障用洗面器 ・ 洗髪洗面器 ・ 汚物流し ・ 掃除流し ・ 洗濯流し				
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付) <input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 ・ 2槽)					
	(10) その他						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	2床室	20㎡以上	9	180㎡以上

(1) 部屋の用途	一般病室に使用する。					備考			
	隣接する室名								
	近接する室名								
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	-					
(3) 設計上の留意点	①男児用6室、女児用3室とすること。 ②成人病棟2床室の仕様①②と同様とすること。 ③器具やその取付高さは児童の利用に適したものとすること。 ④床頭台(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。								
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとすること。								
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 ・ <input type="checkbox"/> 自動扉								
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	・ 特殊()						
	照明器具	・ 一般	○ 特殊(保護カバー)						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール				
	観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="checkbox"/> 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	・ ガス					
		<input type="checkbox"/> 一般排水							
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	・ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> 鏡 (・ ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し			
		・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)						
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	小児科診察室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	患者の診察および定期健診に使用する。					備考
	隣接する室名	ナースステーション、処置室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数	3~4人	最大在室者数	5人		
(3) 設計上の留意点	①壁掛けシャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。					
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	観察室	12㎡	1	12㎡

(1) 部屋の用途	入院時の状態観察及び保護室から一般病室へ移る前段階としての状態を観察するために使用する。					備考	
	隣接する室名	ナースステーション、静養室					
	近接する室名	保護室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①児童病床の個室の仕様①、②及び④～⑥と同様にすること。						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	扉の材質は堅牢かつ衝撃を吸収できるものとする。						
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	・ 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般	<input type="radio"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="radio"/> 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	<input type="radio"/> 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	災害時運転		
	運転時間	・ 定時	<input type="radio"/> 随時	(<input type="radio"/> 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器) (外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	静養室	12㎡	1	12㎡

(1) 部屋の用途	音や光に敏感な患者、感覚過敏症状でパニック状態の患児の安静、自傷行為及び不穏状態の患児の一時的な観察・静養に使用する。					備考	
	隣接する室名	観察室					
	近接する室名	ナースステーション					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①器具やその取付高さは児童の利用に適したものとすること。						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとすること。						
(5) 扉	扉の材質は堅牢かつ衝撃を吸収できるものとすること。 ・ 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="radio"/> 自動扉 <input type="checkbox"/>						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊 ()					
	照明器具	・ 一般 <input type="radio"/> 特殊 (保護カバー)					
	調光	<input type="radio"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	<input type="radio"/> 観察カメラ	観察モニター	<input type="radio"/> 時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間 <input type="radio"/> 冷暖房期間 <input type="radio"/> 無し <input type="radio"/> 災害時運転 <input type="checkbox"/>					
	運転時間	定時 <input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有 <input type="radio"/> 夜間無)	・ 24h運転 <input type="checkbox"/>				
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧 <input type="checkbox"/>	感染症対応 <input type="checkbox"/>	その他 ()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他 ()					
(9) 給排水衛生設備	種類	給水	給湯	ガス			
		・ 一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座)	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	・ 身障用大便器		
		ステンレス製 (・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作)					有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器	・ 小便器(自動)			
	洗面器	洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)	洗面化粧台 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
		鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)					
		ステンレス製手洗器 (外部操作)	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>				
	流し	身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し	
		家庭用シンク (・ 1槽 ・ 2槽)	・ 電磁調理器付				
	医療用シンク (・ 1槽 ・ 2槽)						
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	面会室	5㎡以上	2	10㎡以上

(1) 部屋の用途	患者と家族との面会に使用する。					備考	
	隣接する室名	ナースステーション					
	近接する室名	通学用出入口					
(2) 使用人数	平均在室者数	2~3人	最大在室者数	4人			
(3) 設計上の留意点	①ナースステーションに隣接させ、内部の様子が観察できるようにすること。 ②患者が直接行きにくいように、病室エリアから離れた場所に設置すること。 ③面会室の廊下側に電話(カード式公衆電話)を設置する。また収納式とし、使用時に扉をあけて使用する形態とすること。 ④③は収納式とし、使用時に扉をあけて使用する。						
(4) 仕上材の留意点	内装はクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	内部の様子が外部から観察できる小窓付きとすること。						
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	<input type="radio"/>	自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般	○ 特殊(保護カバー)				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	<input type="radio"/> 随時 (・ 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)			・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	・ ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓		・ レバー水栓)	
		<input type="radio"/> 鏡 (・ ガラス製		<input type="radio"/> ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
	・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)		
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	汚物処理室	5㎡	1	5㎡

(1) 部屋の用途	患者の汚物で汚れたものの除去、ポータブルトイレの処理洗浄および不潔リネン類の一時集積に使用する。					備考		
	隣接する室名	患者トイレ						
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-				
(3) 設計上の留意点								
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも清掃しやすいものとする。							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール			
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	災害時運転			
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	24h運転		
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()			
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()				
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	不要)	普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	ガス				
		<input type="radio"/> 一般排水						
	便器	和風大便器	洋風大便器	(洗浄式便座	有	無)	身障用大便器	
		ステンレス製(和風便器	洋風便器)	(外部操作	有	無)
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)			
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器	(<input type="radio"/> 自動水栓	レバー水栓)	洗面化粧台(自動水栓	レバー水栓)
		鏡	(ガラス製	ステンレス製)			
		ステンレス製手洗器(外部操作	有		無)			
		身障用洗面器	洗髪洗面器	<input type="radio"/> 汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
	流し	家庭用シンク(1槽	2槽	電磁調理器付)			
医療用シンク(1槽	2槽)					
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	多目的室	30㎡以上	1	30㎡以上

(1) 部屋の用途	遊びやゲームなどを通じて、社会性、協調性を養うための訓練などに使用する。					備考
	隣接する室名	患者トイレ				
	近接する室名	ナースステーション、洗面室				
(2) 使用人数	平均在室者数	10人	最大在室者数	20人		
(3) 設計上の留意点	①ナースステーションから観察しやすい男子ゾーンに配置すること。 ②廊下側の壁は、腰壁とし、上部を窓とすること。 ③発達障害児への対応のため、アコーディオンカーテンにより、室を2つに分けられるようにすること。 ④テレビは患者が直接触れることができない場所に設置すること。 ⑤床暖房とすること。					
(4) 仕上材の留意点	床暖房に適したものとすること。床、壁ともにクッション性の高いものとすること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	学習室	13㎡	2	26㎡

(1) 部屋の用途	小中学生の入院患者が学習のために使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	5人	最大在室者数	6人			
(3) 設計上の留意点	①落ちついた環境の場所に設置すること。 ②廊下側から内部が観察できるよう、大きな窓を設けること。 ③ホットカーペットが利用できるようにすること。						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	全面窓の框扉とすること。						
	・ 開き扉	<input type="radio"/>	引き戸	・ 自動扉			
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般	<input type="radio"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="radio"/> 時計	<input type="radio"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	<input type="radio"/> 随時 (<input type="radio"/> 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他	・	・	・	・	・		
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	浴室	20㎡	1	20㎡

(1) 部屋の用途	患者の入浴に使用する。					備考	
	隣接する室名	私物保管庫					
	近接する室名	洗濯・乾燥室					
(2) 使用人数	平均在室者数	7~8人	最大在室者数	10人			
(3) 設計上の留意点	①浴槽は1m×1.5m程度とすること。 ②車椅子が浴室まで直接入れるようにすること。 ③脱衣室に患者の衣類や介助人の介助介護品が収納できる棚を設けること。 ④浴室内に、手摺りを設置すること。 ⑤カランの数は2~3ヶ所とすること。 ⑥脱衣室に洗面器を設けること。 ⑦浴室のカラン、シャワーは、自閉水栓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	浴室の床材は滑りにくいものとする。脱衣室は床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	・ 開き扉 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自動扉 <input type="checkbox"/>						
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊 ()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(WP)					
	調光	・ 要 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	無し	災害時運転	脱衣室	
	運転時間	定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他()					
臭気	強(脱臭装置)	要	不要	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	ガス		脱衣室	
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	和風大便器	洋風大便器 (洗浄式便座	有	無		身障用大便器
		ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 ・ 有 ・ 無)					
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器		小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 ・ レバー水栓)		洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 ・ レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (・ ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		ステンレス製手洗器(外部操作		有	無		
身障用洗面器		洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し	洗濯流し		
流し	家庭用シンク(・ 1槽		2槽	電磁調理器付)			
	医療用シンク(・ 1槽		2槽)			
(10) その他	<input type="checkbox"/> シャワー						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	洗濯・乾燥室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	自立訓練を含む洗濯に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	浴室、私物保管庫				
(2) 使用人数	平均在室者数	- 最大在室者数		-		
(3) 設計上の留意点	①使用しない時間帯にいたずらの無いように、出入口の扉は内外から施錠ができるようにすること。 ②洗濯乾燥機は2台設置する。コインランドリー方式とはしない。					
(4) 仕上材の留意点	床は滑らず、安全性の高い材料を使用すること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()			
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)			
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()			
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)		<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)			
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
(10) その他	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	患者トイレ	(10㎡)	2	(20㎡)

(1) 部屋の用途	患児のトイレに使用する。					備考			
	隣接する室名	汚物処理室、多目的室							
	近接する室名								
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-					
(3) 設計上の留意点	<p>①男女各ゾーンに設けることとし、女子用は多目的室に隣接させること。 ②大便器ブースは、施錠開放機能付とすること。 ③掃除用具庫は施錠付きとすること。 ④大便器は前面掃除口付とすること。 ⑤洋風大便器は幼児用便座付きとすること。 ⑥小便器は子供が利用可能なタイプとすること。 ⑦「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び〈1以上の便所〉①、②、④を適用すること。</p>								
(4) 仕上材の留意点	床材は洗浄ができて速乾性の材料を使用する。床、壁ともにクッション性の高いものとする。								
(5) 扉	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開き扉 ・ 引き戸 ・ 自動扉 								
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()							
	照明器具	・ 一般 ○ 特殊(保護カバー)							
	調光	・ 要 ・ ()							
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	○ ナースコール				
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	○ 無し	災害時運転				
	運転時間	定時	随時 (夜間有	夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)						
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()				
	特殊排気	局所排気(フード)			その他()				
臭気	○ 強(脱臭装置	○ 要	・ 不要)	・ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	・ 給湯	・ ガス					
		○ 一般排水							
	便器	和風大便器	○ 洋風大便器 (洗浄式便座	○ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		ステンレス製(和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		幼児用洋風大便器	○ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)				
	洗面器	○ 洗面器 (・ 自動水栓	○ レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		○ 鏡 (・ ガラス製	○ ステンレス製)					
		ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
	流し	身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	○ 掃除流し	・ 洗濯流し			
		家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)						
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	児童病床	倉庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	通学用の必需品(ランドセル、上履きなど)やくつ箱、傘立てを収納するのに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	通学用出入口、ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①通学用入口に近接し、ランドセル等学童用品棚(巾45cm×高さ45cm×奥行40cm)25名分及び患者・職員用靴箱(巾30cm×高さ20cm×奥行30cm)100名分を造りつけること。 ②廊下から中が見えるように窓(巾30cm×高さ20cm)を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉						
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉	
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()			
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()			
	調光	・ 要	・ ()			
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール	
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転	
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転
	温湿度条件	・ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()	
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()		
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス		
		・ 一般排水				
	便器	・ 和風大便器				
		・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無)				
		・ 身障用大便器				
	洗面器	・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器)(外部操作 ・ 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器				
		・ 幼児用小便器				
		・ 小便器(自動)				
		・ 洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
流し	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)					
	・ 鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)					
	・ ステンレス製手洗器(外部操作 ・ 有 ・ 無)					
	・ 身障用洗面器					
(10) その他	・ 洗髪洗面器					
	・ 汚物流し					
(11) 備考	・ 掃除流し					
	・ 洗濯流し					
	・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)					
	・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)					

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	保護室	14㎡以上	3	42㎡以上

(1) 部屋の用途	自傷他害や興奮状態にある患者を保護・隔離し、症状の安定を図るために使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	ナースステーション、観察室					
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①児童病床の保護室と同じゾーンに配置すること。 ②保護室ゾーンは、ナースステーションに隣接させ、直接出入できるように扉を設けること。 ③成人病棟部門保護室(B)の仕様①～⑩と同様とすること。						
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。						
(5) 扉	成人病棟部門保護室(A) (3) ⑥、⑦、⑧、⑨参照。						
	<input type="checkbox"/> 開き扉	<input type="checkbox"/> 引き戸	<input type="checkbox"/> 自動扉				
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	・ 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	ナースコールは音声感知式とすること	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	・ 冷暖房期間	・ 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	・ 不要)	・ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	・ ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ 身障用大便器		・ 外部操作		<input type="checkbox"/> 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	・ 自動水栓
		・ レバー水栓)		・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	
	<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	・ 無)			
	・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)		
	・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

ステンレス洋風便器の排水管は床下床面に掃除口を設けること。

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	個室	14㎡以上	6	84㎡以上

(1) 部屋の用途	顕著な器物破損行為はないが、他の患者と一緒に生活ができない患者及び保護室から一般室に移る前の観察期間の患者に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	ナースステーション				
(2) 使用人数	平均在室者数	1人	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	①成人病棟の個室の仕様①～⑥と同様とすること。 ②男子用3室、女子用3室の配置とし、男女比率によっては流動的に利用する。					
(4) 仕上材の留意点	壁・床の内装はクッション性のあるリノリウムを使用すること。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 ・ <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 ・ 特殊()				
	照明器具	・ 一般 <input type="checkbox"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	・ 要 ・ ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN ・ 電子カルテ ・ 電話 ・ インターホン <input type="checkbox"/> ナースコール <input type="checkbox"/> 観察カメラ ・ 観察モニター ・ 時計 ・ TV端子					ナースコールは音声感知式とすること
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 ・ 無し ・ 災害時運転				
	運転時間	・ 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 ・ 夜間無) ・ 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	・ 陽圧 ・ 陰圧 ・ 感染症対応 ・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード) ・ その他()				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水 <input type="checkbox"/> 給湯 ・ ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	・ 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 ・ 無) ・ 身障用大便器				
		・ ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 ・ 無)				
		・ 幼児用洋風大便器 ・ 幼児用小便器 ・ 小便器(自動)				
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓 ・ レバー水栓) ・ 洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)				
		・ 鏡 (・ ガラス製 ・ ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 ・ 無)				
		・ 身障用洗面器 ・ 洗髪洗面器 ・ 汚物流し ・ 掃除流し ・ 洗濯流し				
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)				
・ 医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)						
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積	
	児童思春期部門	思春期病床	2床室	17㎡以上	2	34㎡以上	
(1) 部屋の用途	一般病室に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	2人	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①成人病棟の2床室の仕様①②と同様とすること。 ②男子用1室、女子用1室設置すること。 ③収納家具2台を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(保護カバー)					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)		<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)	
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	診察室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	入院患者の診察、治療相談、生活指導等の実施に使用する。					備考	
	隣接する室名	ナースステーション、処置室					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	3人	最大在室者数	7人			
(3) 設計上の留意点	①出入口は、ナースステーションおよび廊下の2方向に設置すること。 ②壁掛けシャウカステン(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)を設置すること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	・ 開き扉		○ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()				
	照明器具	○ 一般	・ 特殊()				
	調光	・ 要	・ ()				
(7) 電気・通信設備	○ LAN	○ 電子カルテ	○ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	・ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	○ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス			
		○ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		○ 鏡 (・ ガラス製		○ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
		・ 身障用洗面器		・ 洗髪洗面器		・ 汚物流し	
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽		・ 2槽	
・ 医療用シンク(・ 1槽		・ 2槽)			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	面会室	5㎡以上	2	10㎡以上

(1) 部屋の用途	患者家族との面会に使用する。					備考	
	隣接する室名	ナースステーション					
	近接する室名	通学用出入口					
(2) 使用人数	平均在室者数	8人	最大在室者数	10人			
(3) 設計上の留意点	①ナースステーションに近接させ、内部の様子が外部から観察できるものとする。こと。 ②患者が直接行きにくいように、病室エリアから離れた場所に配置すること。 ③パーテーションで仕切り2室とすること。 ④洗面器は全体で1ヶ所とし、2室で利用できるよう工夫すること。						
(4) 仕上材の留意点	床・壁ともにクッション性の高いものとする。こと。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="radio"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="radio"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="radio"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器	<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	汚物処理室	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	患者の汚物で汚れたものの除去、ポータブルトイレの処理洗浄および不潔リネン類の一時集積に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名	患者トイレ					
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点							
(4) 仕上材の留意点	床・壁とも清掃しやすいものとする。						
(5) 扉							
	<input type="radio"/> 開き扉		<input type="checkbox"/> 引き戸		<input type="checkbox"/> 自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="radio"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="radio"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)				
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	学習室	15㎡	2	30㎡

(1) 部屋の用途	入院患者が学習のために使用する。 学習教室のプログラムに使用する。夜間は男女別に使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	5~6人	最大在室者数	8人			
(3) 設計上の留意点	①落ちついた場所に配置すること。 ②廊下側から内部が観察できるよう、大きな窓を設けること。						
(4) 仕上材の留意点	床、壁ともにクッション性の高いものとする。						
(5) 扉	全面窓の框扉とすること。						
	・ 開き扉		○ 引き戸		・ 自動扉		
(6) 照明	照度	○ 一般		・ 特殊()			
	照明器具	・ 一般		○ 特殊(保護カバー)			
	調光	・ 要		・ ()			
(7) 電気・通信設備	○ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール		
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	○ 時計	○ TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	○ 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転		
	運転時間	・ 定時	○ 随時 (○ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転	
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()		
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()			
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	・ 給水	・ 給湯	・ ガス			
		・ 一般排水					
	便器	・ 和風大便器		・ 洋風大便器 (洗浄式便座		・ 有	・ 無)
		・ ステンレス製(・ 和風便器		・ 洋風便器)(外部操作	
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)	
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓		・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製		・ ステンレス製)	
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有		・ 無)	
	流し	・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し	
		・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)	
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽	()			
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	私物保管庫	10㎡	1	10㎡

(1) 部屋の用途	入院患者の私物の保管に使用する。(長期入院患者の季節外のもの、各室の収納ロッカーに入りきらないものの保管に使用する。)					備考					
	隣接する室名										
	近接する室名										
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-							
(3) 設計上の留意点	①施錠管理ができること。 ②スチール棚を設置すること。(本要求水準書「別添資料5 機器・備品リスト」参照)										
(4) 仕上材の留意点											
(5) 扉											
	<input type="radio"/> 開き扉		<input type="checkbox"/> 引き戸		<input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()								
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()								
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()									
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール						
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子							
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転						
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転					
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)									
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)									
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()						
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()							
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通							
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス							
		<input type="checkbox"/> 一般排水									
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器		<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)		<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)					
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)					
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)					
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し					
		<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)							
(10) その他											
(11) 備考											

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	浴室	18㎡	2	36㎡

(1) 部屋の用途	患者の入浴に使用する。 クラブ活動や作業療法に参加した者、発育期にある患者の衛生面を考慮して毎日使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名 洗面室、洗濯・乾燥室						
(2) 使用人数	平均在室者数	3~5人	最大在室者数	5人			
(3) 設計上の留意点	①男女各ゾーンに設けること。 ②車椅子が浴室まで直接入れるようにすること。 ③脱衣室に患者の衣類や介助人の介助介護品が収納できる棚を設けること。 ④浴室内に、手摺りを設置すること。 ⑤シャワーは、隣の患者に水がかかりにくいようにブースで仕切ること。 ⑥カランの数は3~5ヶ所とすること。 ⑦脱衣室に洗面器を設けること。 ⑧浴室のカラン、シャワーは自閉水栓とすること。						
(4) 仕上材の留意点	浴室の床材は滑りにくいものとする。						
(5) 扉	・ 開き扉 ○ 引き戸 ・ 自動扉						
(6) 照明	照度	○ 一般 ・ 特殊()					
	照明器具	○ 一般 ○ 特殊(WP)					
	調光	・ 要 ・ ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール		
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	年間	○ 冷暖房期間	無し	災害時運転	脱衣室	
	運転時間	定時	○ 随時 (○ 夜間有 ・ 夜間無)		・ 24h運転		
	温湿度条件	○ 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()		
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()			
臭気	強(脱臭装置)	要	不要	○ 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	ガス		脱衣室	
		○ 一般排水					
	便器	和風大便器 ・ 洋風大便器 (洗浄式便座 ・ 有 ・ 無) ・ 身障用大便器					
		ステンレス製(・ 和風便器 ・ 洋風便器) (外部操作 ・ 有 ・ 無)					
		幼児用洋風大便器		幼児用小便器			小便器(自動)
	洗面器	○ 洗面器 (○ 自動水栓 ・ レバー水栓)		洗面化粧台(・ 自動水栓 ・ レバー水栓)			
		○ 鏡 (・ ガラス製 ○ ステンレス製)					
		ステンレス製手洗器(外部操作)		有	無		
		身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	掃除流し		洗濯流し
	流し	家庭用シンク(・ 1槽 ・ 2槽 ・ 電磁調理器付)					
医療用シンク(・ 1槽 ・ 2槽)							
(10) その他	○ シャワー						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	洗濯・乾燥室	10㎡	2	20㎡

(1) 部屋の用途	洗濯(自立訓練を含む)に使用する。					備考			
	隣接する室名								
	近接する室名	浴室、洗面室							
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-					
(3) 設計上の留意点	①出入口の扉は内外から職員が施錠(両側シリンダー)ができるようにすること。 ②洗濯機・乾燥機は、男子ゾーンに1台、女子ゾーンに3台設置し、コインランドリー運營業務の一環としてPFI事業者が設置すること。								
(4) 仕上材の留意点	床は滑りにくく、速乾性の材料を使用する。								
(5) 扉									
	・ 開き扉		・ 引き戸		・ 自動扉				
(6) 照明	照度	○ 一般	・ 特殊()						
	照明器具	・ 一般	○ 特殊(保護カバー)						
	調光	・ 要	・ ()						
(7) 電気・通信設備	・ LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	○ ナースコール				
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	・ 時計	・ TV端子					
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	・ 冷暖房期間	○ 無し	・ 災害時運転				
	運転時間	・ 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転			
	温湿度条件	・ 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)						
		・ 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)						
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()				
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()					
臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	○ 普通					
(9) 給排水衛生設備	種類	○ 給水	○ 給湯	・ ガス					
		○ 一般排水							
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器		
		・ ステンレス製(和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器		・ 幼児用小便器		・ 小便器(自動)			
	洗面器	・ 洗面器 (・ 自動水栓	・ レバー水栓)	・ 洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作		・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	○ 洗濯流し			
	流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)			
・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)						
(10) その他									
(11) 備考									

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	患者トイレ	(10㎡)	2	(20㎡)

(1) 部屋の用途	患者のトイレに使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名	汚物処理室、洗面室				
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-		
(3) 設計上の留意点	<p>①男女各ゾーンに設けること。 ②女子ゾーンに車椅子用トイレを1ヶ所設けること。 ③車イス用トイレの扉および大便器ブースは、施錠開放機能付とすること。 ④掃除用具庫は施錠付きとすること。 ⑤大便器は前面掃除口付とすること。 ⑥大便器は男子2ヶ所以上、女子4ヶ所以上とすること。 ⑦男子トイレの小便器は、2ヶ所以上設置すること。 ⑧車椅子利用者トイレは、「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥～⑪、⑭を適用すること。 ⑨その他のトイレ「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び〈1以上の便所〉①、②、⑭を適用すること。</p>					
(4) 仕上材の留意点	床材は洗淨ができ、速乾性の材料を使用する。					
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="radio"/> 特殊(保護カバー)				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	<input type="radio"/> ナースコール	
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	年間	冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	災害時運転	
	運転時間	定時	随時 ()	夜間有	夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)			
		特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)			
	特殊空調	陽圧	陰圧	感染症対応	その他()	
	特殊排気	局所排気(フード)		その他()		
臭気	<input type="radio"/> 強(脱臭装置	<input type="radio"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> 普通		
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	給湯	ガス		
		<input type="radio"/> 一般排水				
	便器	<input type="radio"/> 和風大便器	<input type="radio"/> 洋風大便器	(洗淨式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="radio"/> 身障用大便器	
		ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)		(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		
		幼児用洋風大便器	幼児用小便器	<input type="radio"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="radio"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)	洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)			
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)				
		ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="radio"/> 身障用洗面器	洗髪洗面器	汚物流し	<input type="radio"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
		家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)				
	医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	児童思春期部門	思春期病床	倉庫	10㎡以上	1	10㎡以上

(1) 部屋の用途	病棟の機材や関係資料の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名	ディールーム					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	—	最大在室者数	—			
(3) 設計上の留意点	①ディールームに隣接して設置し、施設管理ができること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉							
	<input type="radio"/> 開き扉		<input type="checkbox"/> 引き戸		<input type="checkbox"/> 自動扉		
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input checked="" type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input checked="" type="radio"/> 普通			
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)	
	洗面器	洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)		
		鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他							
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積		
	付属施設	刀根山支援学校精神医療センター分教室	入口	(7㎡)	1	(7㎡)		
(1) 部屋の用途	分教室の玄関、風除室に使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-				
(3) 設計上の留意点	①職員室とインターホン(カメラ付)でつなぐこと。 ②下足箱(36足)を設置すること。 ③扉付きスポーツ用具入れ(造り付け家具2m×1m×1.8m)を設置すること。 ④入口付近の屋外に散水栓と足洗い場を設置すること。							
(4) 仕上材の留意点	床はすべりにくいもので、塵埃を院内に持ち込みにくく、清掃しやすい材質とすること。							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	電子カルテ	電話	インターホン	ナースコール			
	観察カメラ	観察モニター	時計	TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転			
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時	<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無	<input type="checkbox"/> 24h運転		
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()			
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()				
臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="radio"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水						
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器	<input type="checkbox"/> 洗浄式便座		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(和風便器		<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器	<input type="checkbox"/> (自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡		<input type="checkbox"/> (ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
	流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(1槽		<input type="checkbox"/> 2槽		<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)		
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(1槽		<input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他								
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	付属施設	刀根山支援学校精神医療センター分教室	教室(小学生)	33㎡	1	33㎡
(1) 部屋の用途	小学校の教室に使用する。					備考
	隣接する室名	教材室				
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数		最大在室者数			
(3) 設計上の留意点	①廊下側に掲示板を設置すること。 ②ホワイトボードを壁に設置すること。(2面に設置すること) ③アコーディオンカーテンを設置し、2つに仕切って利用できるようにすること。 ④教材室との壁はスライディングウォールとし、教材室と一体として使用できるようにすること。 ⑤放送設備(スピーカー)を設けること(教室内で音量調整が出来ること)。 ⑥教材等を容易に出し入れができる天井収納庫を設けること。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 電子カルテ <input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> インターホン <input type="checkbox"/> TV端子	<input type="checkbox"/> ナースコール	
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間 <input type="checkbox"/> 冷暖房期間 <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 災害時運転				
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時 <input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無) <input type="checkbox"/> 24h運転				
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%) <input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧 <input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()				
	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置) <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要) <input type="checkbox"/> 普通				
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="checkbox"/> 給水 <input type="checkbox"/> 給湯 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器 <input type="checkbox"/> 幼児用小便器 <input type="checkbox"/> 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓) <input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="checkbox"/> ステンレス製)				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器 <input type="checkbox"/> 洗髪洗面器 <input type="checkbox"/> 汚物流し <input type="checkbox"/> 掃除流し <input type="checkbox"/> 洗濯流し				
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付) <input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積		
	付属施設	刀根山支援学校精神医療センター分教室	教室(中学生)	33㎡	1	33㎡		
(1) 部屋の用途	中学校の教室に使用する。					備考		
	隣接する室名							
	近接する室名							
(2) 使用人数	平均在室者数		最大在室者数					
(3) 設計上の留意点	①廊下側に掲示板を設置すること。 ②ホワイトボードを壁に設置すること。(2面に設置すること) ③アコーデオンカーテンで2つに区切って利用できるようにし、廊下からそれぞれに入口を設けること。 ④放送設備(スピーカー)を設けること(教室内で音量調整が出来ること)。 ⑤教材等を容易に出し入れができる天井収納庫を設けること。							
(4) 仕上材の留意点								
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉							
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般	・ 特殊()					
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般	・ 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要	・ ()					
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	・ 電子カルテ	・ 電話	・ インターホン	・ ナースコール			
	・ 観察カメラ	・ 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子				
(8) 空調設備	運転期間	・ 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	・ 無し	・ 災害時運転			
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	・ 随時 (・ 夜間有	・ 夜間無)	・ 24h運転		
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)					
		・ 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)					
	特殊空調	・ 陽圧	・ 陰圧	・ 感染症対応	・ その他()			
	特殊排気	・ 局所排気(フード)		・ その他()				
(9) 給排水衛生設備	臭気	・ 強(脱臭装置	・ 要	・ 不要)	<input type="checkbox"/> 普通			
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	・ 給湯	・ ガス				
		<input type="checkbox"/> 一般排水						
	便器	・ 和風大便器	・ 洋風大便器 (洗浄式便座	・ 有	・ 無)	・ 身障用大便器	
		・ ステンレス製(・ 和風便器	・ 洋風便器)	(外部操作	・ 有	・ 無)
		・ 幼児用洋風大便器	・ 幼児用小便器	・ 小便器(自動)				
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (・ 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	洗面化粧台(・ 自動水栓	・ レバー水栓)	
		・ 鏡 (・ ガラス製	・ ステンレス製)				
		・ ステンレス製手洗器(外部操作	・ 有	・ 無)				
		・ 身障用洗面器	・ 洗髪洗面器	・ 汚物流し	・ 掃除流し	・ 洗濯流し		
流し	・ 家庭用シンク(・ 1槽	・ 2槽	・ 電磁調理器付)				
	・ 医療用シンク(・ 1槽	・ 2槽)					
(10) その他	<input type="checkbox"/> 換気扇	・	・	・	・			
(11) 備考								

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積	
	付属施設	刀根山支援学校精神医療センター分教室	教材室	16㎡	1	16㎡	
(1) 部屋の用途	教材の保管に使用する。					備考	
	隣接する室名	教室(小学生)					
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	-	最大在室者数	-			
(3) 設計上の留意点	①教室(小学生)との壁はスライディングウォールとし、教室(小学生)と一体として使用できるようにすること。 ②放送設備(スピーカー)を設けること(教室内で音量調整ができること)。 ③教材等を容易に出し入れができる天井収納庫を設けること。						
(4) 仕上材の留意点							
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="radio"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="radio"/> 一般	<input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="radio"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール		
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="radio"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="radio"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転	
	温湿度条件	<input type="radio"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()			
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="radio"/> 普通		
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="checkbox"/> 一般排水					
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器	<input type="checkbox"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)	<input type="checkbox"/> 身障用大便器
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器	<input type="checkbox"/> 洋風便器)	<input type="checkbox"/> 外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器	<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)		
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓	<input type="checkbox"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製	<input type="checkbox"/> ステンレス製)			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無)			
	流し	<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し	
<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽	<input type="checkbox"/> 電磁調理器付)			
<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽	<input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他	<input type="radio"/> 換気扇						
(11) 備考							

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積
	付属施設	刀根山支援学校精神医療センター分教室	職員室	31㎡	1	31㎡
(1) 部屋の用途	職員室に使用する。					備考
	隣接する室名					
	近接する室名					
(2) 使用人数	平均在室者数		最大在室者数			
(3) 設計上の留意点	①廊下側に掲示板を設置すること。 ②ホワイトボードを壁に設置すること。(2面に設置すること) ③入口とインターホン(カメラ付)でつなぐこと。 ④放送設備(マイク、チャイム(定刻に発信)及びスピーカー)を設けること(音量調整ができること)。					
(4) 仕上材の留意点						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉					
(6) 照明	照度	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	照明器具	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()				
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()				
(7) 電気・通信設備	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="checkbox"/> ナースコール	
	<input type="checkbox"/> 観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子		
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転	
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有	<input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般 (冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊 (冷房時: °C %、暖房時 °C %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()	
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード)		<input type="checkbox"/> その他()		
(9) 給排水衛生設備	臭気	<input type="checkbox"/> 強(脱臭装置	<input type="checkbox"/> 要	<input type="checkbox"/> 不要)	<input type="checkbox"/> 普通	
	種類	<input type="checkbox"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス		
		<input type="checkbox"/> 一般排水				
	便器	<input type="checkbox"/> 和風大便器 <input type="checkbox"/> 洋風大便器 (洗浄式便座 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 身障用大便器				
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器) (外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)				
		<input type="checkbox"/> 幼児用洋風大便器		<input type="checkbox"/> 幼児用小便器		<input type="checkbox"/> 小便器(自動)
	洗面器	<input type="checkbox"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓		<input type="checkbox"/> レバー水栓		<input type="checkbox"/> 洗面化粧台(<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)
		<input type="checkbox"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製		<input type="checkbox"/> ステンレス製)		
		<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 無)
		<input type="checkbox"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="checkbox"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し
流し	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)					
	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)					
(10) その他						
(11) 備考						

No.	部門名	機能区分	室名	面積	室数	合計面積	
	付属施設	刀根山支援学校精神医療センター分教室	トイレ	(25㎡)	1	(25㎡)	
(1) 部屋の用途	トイレに使用する。					備考	
	隣接する室名						
	近接する室名						
(2) 使用人数	平均在室者数	—	最大在室者数	—			
(3) 設計上の留意点	<p>①各ブースの扉の鍵は施錠開放機能付すること。</p> <p>②洗面器は小学生用、中学生用と二種の高さを設けること。</p> <p>③掃除用具入れを設けること。</p> <p>④男子用は、小便器2台、洋風大便器1台、洗面器2台を設置すること。</p> <p>⑤女子用は、和風大便器1台、洋風大便器1台、洗面器2台を設置すること。</p> <p>⑥車椅子利用者用便所を男女共用で1ヶ所設置すること。</p> <p>⑦洗濯機置場は、トイレに隣接して、男女共用で1箇所とし、洗濯乾燥機が1台置けるように防水パン及び必要な給排水電気設備を設置すること。</p> <p>⑧車椅子利用者用便所には、職員室とつないだ緊急時連絡用の通報設備を設置すること。</p> <p>⑨車椅子利用者用トイレは、「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈1以上の便所〉①、③、⑥～⑩、⑭を適用すること。</p> <p>⑩その他のトイレは、「大阪府福祉のまちづくり条例 設計マニュアル[改訂3版]」の「18.都市施設(建築物)に対する整備・誘導項目適用表 ト〈各便所〉①～④及び②以上の便所①、②、⑭を適用すること。</p>						
(4) 仕上材の留意点	床は洗浄が可能で、乾燥が早く滑りにくい材質を使用すること。						
(5) 扉	<input type="checkbox"/> 開き扉 <input type="checkbox"/> 引き戸 <input type="checkbox"/> 自動扉						
(6) 照明	照度	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	照明器具	<input type="radio"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特殊()					
	調光	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> ()					
(7) 電気・通信設備	LAN	<input type="checkbox"/> 電子カルテ	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> インターホン	<input type="radio"/> ナースコール		
	観察カメラ	<input type="checkbox"/> 観察モニター	<input type="checkbox"/> 時計	<input type="checkbox"/> TV端子			
(8) 空調設備	運転期間	<input type="checkbox"/> 年間	<input type="checkbox"/> 冷暖房期間	<input type="radio"/> 無し	<input type="checkbox"/> 災害時運転		
	運転時間	<input type="checkbox"/> 定時	<input type="checkbox"/> 随時 (<input type="checkbox"/> 夜間有 <input type="checkbox"/> 夜間無)	<input type="checkbox"/> 24h運転			
	温湿度条件	<input type="checkbox"/> 一般	(冷房時:26℃ 50%、暖房時22℃ 40%)				
		<input type="checkbox"/> 特殊	(冷房時: ℃ %、暖房時 ℃ %)				
	特殊空調	<input type="checkbox"/> 陽圧	<input type="checkbox"/> 陰圧	<input type="checkbox"/> 感染症対応	<input type="checkbox"/> その他()		
	特殊排気	<input type="checkbox"/> 局所排気(フード) <input type="checkbox"/> その他()					
(9) 給排水衛生設備	種類	<input type="radio"/> 給水	<input type="checkbox"/> 給湯	<input type="checkbox"/> ガス			
		<input type="radio"/> 一般排水					
	便器	<input type="radio"/> 和風大便器	<input type="radio"/> 洋風大便器 (<input type="checkbox"/> 洗浄式便座 <input type="radio"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)	<input type="radio"/> 身障用大便器			
		<input type="checkbox"/> ステンレス製(<input type="checkbox"/> 和風便器 <input type="checkbox"/> 洋風便器)(<input type="checkbox"/> 外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)					
		<input type="radio"/> 幼児用洋風大便器	<input type="radio"/> 幼児用小便器	<input type="radio"/> 小便器(自動)			
	洗面器	<input type="radio"/> 洗面器 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="radio"/> レバー水栓)	<input type="checkbox"/> 洗面化粧台 (<input type="checkbox"/> 自動水栓 <input type="checkbox"/> レバー水栓)				
		<input type="radio"/> 鏡 (<input type="checkbox"/> ガラス製 <input type="radio"/> ステンレス製)					
<input type="checkbox"/> ステンレス製手洗器(外部操作 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)							
流し	<input type="radio"/> 身障用洗面器	<input type="checkbox"/> 洗髪洗面器	<input type="checkbox"/> 汚物流し	<input type="radio"/> 掃除流し	<input type="checkbox"/> 洗濯流し		
	<input type="checkbox"/> 家庭用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽 <input type="checkbox"/> 電磁調理器付)						
(10) その他	<input type="checkbox"/> 医療用シンク(<input type="checkbox"/> 1槽 <input type="checkbox"/> 2槽)						
(11) 備考							